


**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД**

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

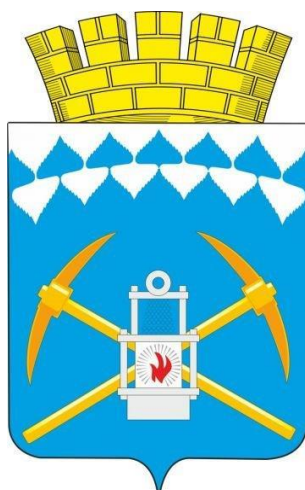

Утверждаю:

« ____ » _____ 2024 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2024 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2024 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2024 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2024 г.

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА.
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД**

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Разработчик:

ООО «Ивтеплоналадка» г. Иваново
Директор
_____ А.А.Зубанов

Оглавление

Оглавление.....	3
Состав документов	10
Введение	11
Общая часть.....	14
Климатическая характеристика	14
Численность населения города и его динамика	14
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Беловского городского округа	18
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	18
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	20
1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.....	22
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по Беловскому городскому округу.....	23
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	28
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.....	28
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	31
2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	32

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	53
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	54
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	55
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	55
3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	62
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Беловского городского округа	63
4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Беловского городского округа	63
Вариант №1 «Архивный» (при актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год приведен справочно)	64
Вариант №2 «Принятый»	67
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Беловского городского округа	69
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	71
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Беловского городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	71
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	71

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	72
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	73
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	73
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	74
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	74
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.....	75
5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.....	76
5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	77
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	78
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).....	78
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в	

осваиваемых районах Беловского городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	78
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	79
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	80
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	81
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.....	83
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителейвнутридомовых систем горячего водоснабжения	83
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причинеотсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.....	84
Раздел 8. Перспективные топливные балансы	85
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	85
8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.....	92
8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания	

топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	92
8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	94
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	94
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	95
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	95
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	95
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	98
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	98
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	98
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	99
Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	108
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	108
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	114
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	116
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	118

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Беловского городского округа	120
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	122
Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям	123
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа	124
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	124
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	124
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	124
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	125
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	125

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	126
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	126
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Беловского городского округа	128
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	152

Состав документов

№ п/п	Наименование документа
1	Схема теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года. Актуализация на 2025 год. Утверждаемая часть
2	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
3	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
4	Глава 2. Приложение 1. Существующая застройка
5	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
6	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
7	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Беловского городского округа
8	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
9	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
10	Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
11	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
12	Глава 10. Перспективные топливные балансы
13	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
14	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
15	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Беловского городского округа
16	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
17	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
18	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
19	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
20	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения

Введение

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений.

В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателей, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. (в редакции постановления Правительства РФ от 10.01.2023 N5) в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России №212 от 05.03.2019 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития города;
- сетевой график пообъектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;
- данные о выданных технических условиях на присоединение;
- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;
- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых и гидравлических потерь;
- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;

- сведения по проводимым ремонтным и реконструктивным работам;

- прочая документация.

Общая часть

Климатическая характеристика

Климат в Беловском городском округе резко континентальный.

Климатические параметры холодного времени года Беловского городского округа, принятые по Своду правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология»:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 39 °С,
- продолжительность отопительного периода – 245 суток (5880 ч),
- средняя температура отопительного периода минус 6,7 °С.

Климатические параметры холодного времени года Беловского городского округа, принятые по фактическим данным за последние пять лет (2019-2023 гг.):

- продолжительность отопительного периода – 238 суток (5722 ч),
- продолжительность неотапливаемого периода – 127 суток (3038 ч),
- средняя температура отопительного периода минус 2,2°С.

Численность населения города и его динамика

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения численность населения Беловского городского округа составляет 119 175 чел.

Состав населенных пунктов, входящих в состав Беловского городского округа, представлен в Таблице 0.1.1 и на Рис. 0.1.1

Таблица 0.1.1

№	Населённый пункт	Тип населённого пункта	Население
1	Бачатский	пгт	12 393
2	Грамотеино	деревня	1 271
3	Грамотеино	пгт	10 962
4	Заречное	село	371
5	Инской	пгт	12 345
6	Новый Городок	пгт	14 329
7	Белово	город, административный центр	67 504

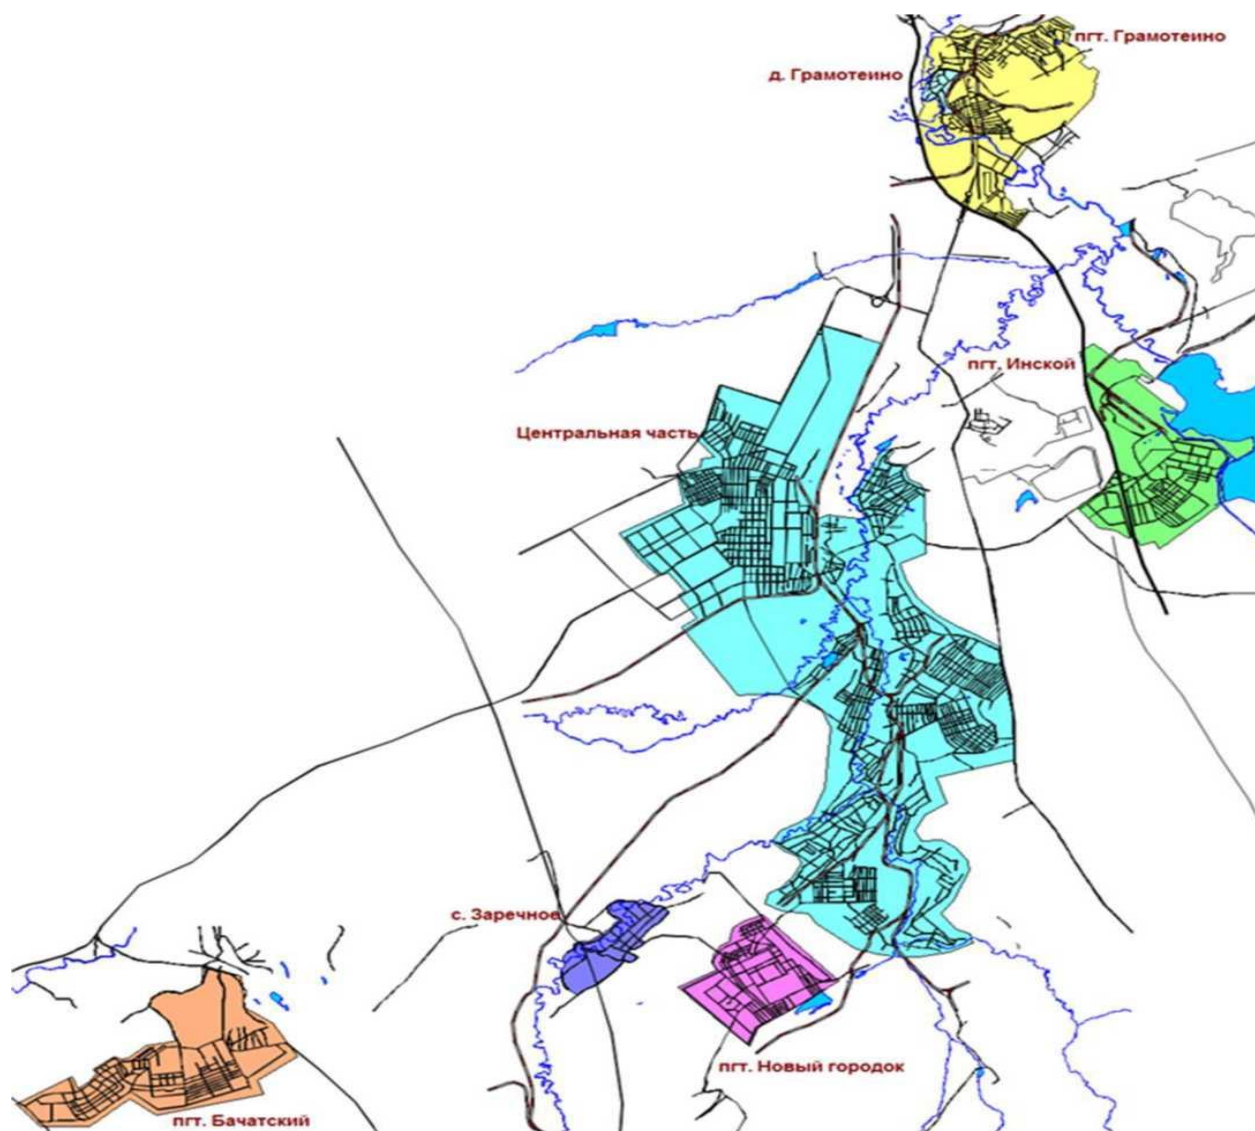


Рис. 0.1.1. Состав населенных пунктов, входящих в состав Беловского городского округа

Динамика изменения численности населения по населенным пунктам, входящим в состав Беловского городского округа с 2002 по 2024 гг., представлена в Таблице 0.1.2 и на Рис. 0.1.2.

Таблица 0.1.2

Населенный пункт / Год	Численность населения, тыс. чел															
	2002	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
пгт. Бачатский	16,593	15,613	14,402	14,178	14,091	13,985	14,065	14,043	14,014	14,012	13,905	13,882	13,032	12,970	12,672	12,393
дер. Грамотеино	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,271
пгт. Грамотеино	15,902	14,304	12,996	12,723	12,604	12,542	12,609	12,438	12,396	12,256	12,155	12,093	11,484	11,404	11,166	10,962
село Заречное	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,371
пгт. Инской	15,127	13,219	12,590	12,415	12,346	12,308	12,253	12,147	12,087	12,043	11,971	11,972	12,797	12,761	13,001	12,345
пгт. Новый Городок	18,558	15,670	15,750	15,746	15,761	15,601	15,304	15,026	14,820	14,767	14,727	14,728	15,041	15,024	15,117	14,329
г. Белово	91,241	74,680	76,764	75,480	74,920	74,265	73,994	73,344	72,771	72,429	71,709	70,851	70,174	69,383	68,632	67,504
Всего округ	159,432	135,496	134,513	132,554	131,734	130,712	130,237	129,008	128,100	127,517	126,477	125,536	124,538	123,553	122,599	119,175

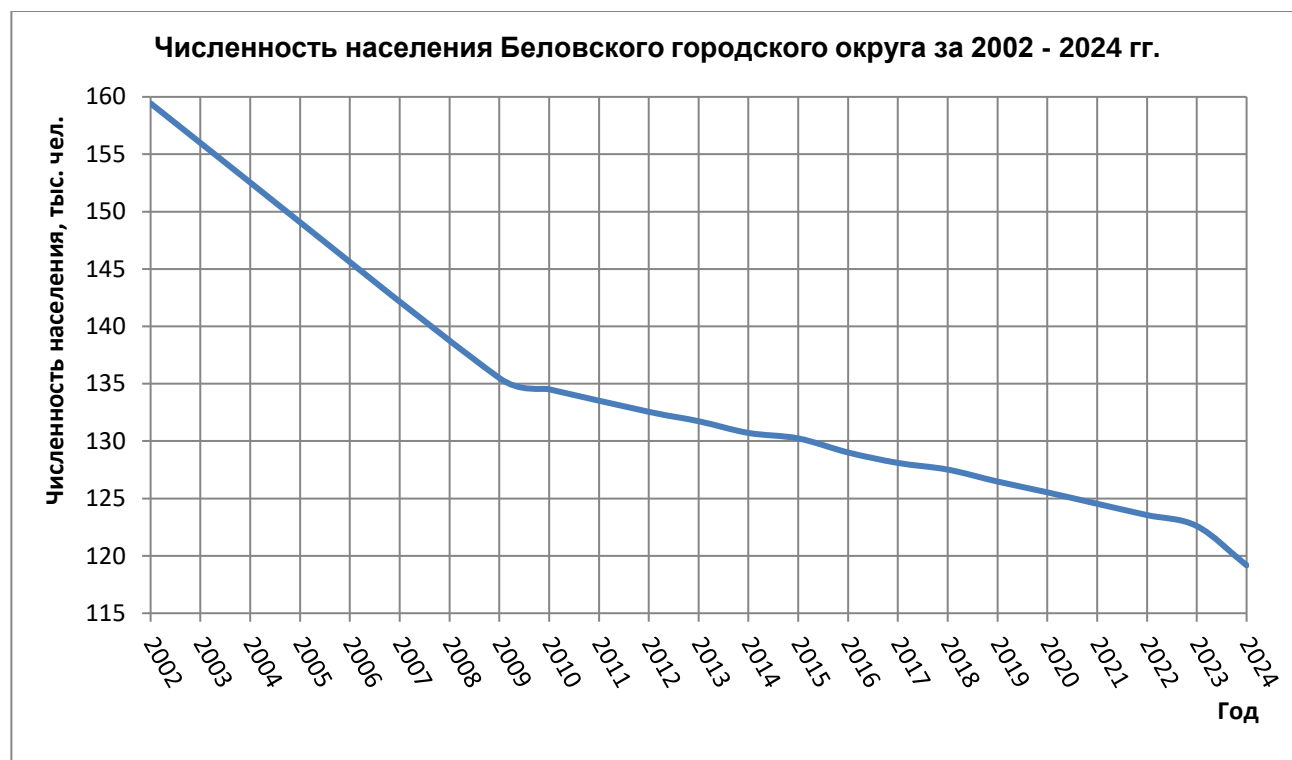


Рис. 0.1.2. Численность населения Беловского городского округа с 2002 по 2024 гг.

За период с 2002 по 2024 гг. снижение численности населения Беловского городского округа составило 40 257 человек или 25,3% к численности 2002 г.

Раздел 1.

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Беловского городского округа

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Актуализированные прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов и суммарная площадь застройки на 2030 год, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии, представлены в Таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

Район месторасположения	Источник теплоснабжения	Отапливаемая площадь, м²	Прирост за 2024, м²	Прирост за 2025, м²	Прирост за 2026, м²	Прирост за 2027, м²	Прирост за 2028, м²	Прирост за 2029, м²	Прирост за 2030, м²	Суммарный прирост, м²	Отапливаемая площадь, м²
пгт. Инской	БелГРЭС ТМ-1,2	492 390	11313	0	0	0	0	-449	0	10865	503255
пгт. Бачатский	Котельная пос. Финский	24 937	0	0	0	0	0	0	0	0	24937
пгт. Бачатский	ПСХ-2	310 317	0	0	0	0	0	0	0	0	310317
пгт. Грамотеино	Котельная №2	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	2130
пгт. Грамотеино	Котельная №3	2 753	0	0	0	0	0	0	0	0	2753
пгт. Грамотеино	Котельная микрорайона "Ивушка"	20 994	19487	0	0	0	0	0	0	19487	40481
пгт. Грамотеино	Котельная ООО "ТВК	283 331	0	0	0	0	0	0	0	0	283331
пгт. Новый Городок	Котельная №1	85 285	0	0	0	0	0	0	0	0	85285
пгт. Новый Городок	Котельная №11	233 805	0	0	0	0	0	0	0	0	233805
г. Белово	БелГРЭС ТМ-3	1 163 543	42207	10114	10197	5000	0	-940	0	66577	1230120
г. Белово	Котельная пос. "8 Марта"	7 414	0	0	0	0	0	0	0	0	7414
г. Белово	Котельная №5	10 897	0	0	0	0	0	-1461	-1476	-2937	7960
г. Белово	Котельная №6	60 519	9160	0	0	0	0	0	-466	8694	69213

Район месторасположения	Источник теплоснабжения	Отапливаемая площадь, м²	Прирост за 2024, м²	Прирост за 2025, м²	Прирост за 2026, м²	Прирост за 2027, м²	Прирост за 2028, м²	Прирост за 2029, м²	Прирост за 2030, м²	Суммарный прирост, м²	Отапливаемая площадь, м²
г. Белово	Котельная №8	26 758	-767	0	0	0	0	-314	0	-1081	25678
Итого		2 725 074	81 400	10 114	10 197	5 000	0	-3 163	-1 942	101 605	2 826 679

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Данные о существующей расчетной тепловой нагрузке отапливаемых зданий и сооружений и прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощности), сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии, представлены в Таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Район месторасположения	Источник теплоснабжения	Договорная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Договорная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Договорная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная договорная нагрузка, Гкал/ч	Прирост за 2024, Гкал/ч	Прирост за 2025, Гкал/ч
пгт. Инской	БелГРЭС ТМ-1,2	54,783	2,851	17,710	75,344	1,721	0,000
пгт. Бачатский	Котельная пос. Финский	2,519	0,000	1,129	3,648	0,000	0,000
пгт. Бачатский	ПСХ-2	34,640	0,000	3,376	38,016	0,000	0,000
пгт. Грамотеино	Котельная №2	0,151	0,000	0,009	0,160	0,000	0,000
пгт. Грамотеино	Котельная №3	0,175	0,000	0,000	0,175	0,000	0,000
пгт. Грамотеино	Котельная микрорайона "Ивушка"	1,861	0,000	0,636	2,496	0,994	0,000
пгт. Грамотеино	Котельная ООО "ТВК	65,992	0,000	11,610	77,602	0,000	0,000
пгт. Новый Городок	Котельная №1	9,218	0,000	4,379	13,597	0,000	0,000
пгт. Новый Городок	Котельная №11	22,726	0,000	8,664	31,390	0,000	0,000
г. Белово	БелГРЭС ТМ-3	113,933	4,399	20,538	138,869	4,072	1,187
г. Белово	Котельная пос. "8 Марта"	0,695	0,000	0,000	0,695	0,000	0,000
г. Белово	Котельная №5	0,932	0,000	0,000	0,932	0,000	0,000
г. Белово	Котельная №6	5,538	0,000	0,537	6,075	0,338	0,000
г. Белово	Котельная №8	2,706	0,000	0,023	2,729	-0,137	0,000
Итого		315,869	7,250	68,611	391,730	6,988	1,187

Таблица 1.2.1 (продолжение)

Район месторасположения	Источник теплоснабжения	Прирост за 2026, Гкал/ч	Прирост за 2027, Гкал/ч	Прирост за 2028, Гкал/ч	Прирост за 2029, Гкал/ч	Прирост за 2030, Гкал/ч	Суммарный прирост, Гкал/ч	Прогнозная нагрузка на 2030 г., Гкал/ч
пгт. Инской	БелГРЭС ТМ-1,2	0,000	0,000	0,000	-0,067	0,000	1,654	76,999
пгт. Бачатский	Котельная пос. Финский	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,648
пгт. Бачатский	ПСХ-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,016
пгт. Грамотеино	Котельная №2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160
пгт. Грамотеино	Котельная №3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,175
пгт. Грамотеино	Котельная микрорайона "Ивушка"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,994	3,490
пгт. Грамотеино	Котельная ООО "ТВК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	77,602
пгт. Новый Городок	Котельная №1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,597
пгт. Новый Городок	Котельная №11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,390
г. Белово	БелГРЭС ТМ-3	0,816	0,494	0,000	-0,232	0,000	6,336	145,206
г. Белово	Котельная пос. "8 Марта"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,695
г. Белово	Котельная №5	0,000	0,000	0,000	-0,157	-0,158	-0,316	0,617
г. Белово	Котельная №6	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,158	0,180	6,254
г. Белово	Котельная №8	0,000	0,000	0,000	-0,046	0,000	-0,183	2,547
Итого		0,816	0,494	0,000	-0,502	-0,316	8,666	400,396

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В соответствии с предоставленными сведениями на период актуализации Схемы теплоснабжения на территории Беловского городского округа не планируется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусматривается переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматривается переключение потребителей промышленного сектора, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы централизованного теплоснабжения города. Таким образом, теплоснабжение промышленных объектов, расположенных на территориях производственных зон, предусматривается от действующих промышленных, производственных и ведомственных котельных.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по Беловскому городскому округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по Беловскому городскому округу представлены в Таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

№	Кадастровый участок	Площадь территории, Га	Существующая плотность тепловой нагрузки на 2021 год, Гкал/ч/га	Перспективная плотность тепловой нагрузки на 2030 год, Гкал/ч/га
Беловская ГРЭС				
1	42:21:0102001	393,29	0,012	0,012
2	42:21:0101002	98,47	0,002	0,002
3	42:21:0103004	3,63	0,246	0,194
4	42:21:0103003	2,92	0,025	0,025
5	42:21:0109004	9,48	0,172	0,172
6	42:21:0103002	2,69	0,025	0,025
7	42:21:0103005	91,88	0,023	0,023
8	42:21:0109003	16,4	0,462	0,462
9	42:21:0101031	1,91	0,162	0,162
10	42:21:0101028	7,86	0,102	0,102
11	42:21:0101029	2,29	0,057	0,057
12	42:21:0101016	24,58	0,040	0,040
13	42:21:0101027	2,46	0,016	0,016
14	42:21:0101001	19,77	0,010	0,010
15	42:21:0112019	4,11	0,099	0,099
16	42:21:0109005	2,22	0,003	0,003
17	42:21:0109002	3,47	0,095	0,095
18	42:21:0111013	8,59	0,009	0,009
19	42:21:0111020	3,3	0,035	0,035
20	42:21:0106011	35,29	0,037	0,037
21	42:21:0106010	11,29	0,322	0,322
22	42:21:0108015	9,54	0,397	0,397
23	42:21:0108012	11,64	0,284	0,284
24	42:21:0108013	12,72	0,410	0,410
25	42:21:0108014	6,42	0,531	0,531
26	42:21:0106003	41,39	0,040	0,041
27	42:21:0114008	9,72	0,059	0,059
28	42:21:0114007	2,11	0,189	0,189
29	42:21:0114003	24,6	0,501	0,501
30	42:21:0114006	6,09	0,073	0,073
31	42:21:0114005	28,24	0,479	0,479
32	42:21:0113013	4,71	0,097	0,097
33	42:21:0113015	4,22	0,095	0,095

№	Кадастровый участок	Площадь территории, Га	Существующая плотность тепловой нагрузки на 2021 год, Гкал/ч/га	Перспективная плотность тепловой нагрузки на 2030 год, Гкал/ч/га
34	42:21:0114004	17,24	0,296	0,296
35	42:21:0110034	9,7	0,015	0,027
36	42:21:0113017	4,56	0,006	0,006
37	42:21:0113016	4,53	0,033	0,038
38	42:21:0113020	11,57	0,004	0,004
39	42:21:0113012	5,75	0,025	0,025
40	42:21:0113005	4,91	0,046	0,046
41	42:21:0113006	4,99	0,066	0,078
42	42:21:0113007	5,95	0,093	0,093
43	42:21:0501002	13,58	0,098	0,098
44	42:21:0501052	3,61	0,031	0,031
45	42:21:0501055	2,63	0,044	0,044
46	42:21:0501018	3,33	0,006	0,006
47	42:21:0501072	3,12	0,161	0,161
48	42:21:0501004	10,23	0,197	0,197
49	42:21:0504001	19,6	0,013	0,013
50	42:21:0501020	43,25	0,145	0,145
51	42:21:0501001	37,53	0,222	0,259
52	42:21:0501030	4,15	0,297	0,297
53	42:21:0501012	12,37	0,176	0,176
54	42:21:0501017	3,22	0,176	0,176
55	42:21:0501071	2,79	0,008	0,008
56	42:21:0501003	8,5	0,008	0,008
57	42:21:0501050	3,23	0,100	0,100
58	42:21:0501051	2,31	0,090	0,090
59	42:21:0501059	3,19	0,009	0,009
60	42:21:0501057	2,62	0,029	0,029
61	42:21:0501023	6,75	0,098	0,113
62	42:21:0501025	2,35	0,009	0,009
63	42:21:0501005	10,41	0,468	0,468
64	42:21:0501006	10,34	0,414	0,414
65	42:21:0501008	7,76	0,229	0,289
66	42:21:0501016	4,33	0,187	0,187
67	42:21:0501015	16,17	0,043	0,043
68	42:21:0501073	3,85	0,173	0,173
69	42:21:0501062	3,59	0,040	0,040
70	42:21:0503001	50,73	0,016	0,016
71	42:21:0503003	5,46	0,113	0,113
72	42:21:0501027	3,09	0,044	0,044
73	42:21:0501029	4,34	0,143	0,111
74	42:21:0501009	3,02	0,135	0,110
75	42:21:0501065	5,14	0,010	0,010
76	42:21:0501028	2,99	0,194	0,194
77	42:21:0501010	5,59	0,205	0,205
78	42:21:0501007	9,98	0,485	0,485

№	Кадастровый участок	Площадь территории, Га	Существующая плотность тепловой нагрузки на 2021 год, Гкал/ч/га	Перспективная плотность тепловой нагрузки на 2030 год, Гкал/ч/га
79	42:21:0501011	6,6	0,490	0,490
80	42:21:0503002	66,63	0,016	0,016
81	42:21:0503004	511,96	0,024	0,024
82	42:21:0501019	4,09	0,043	0,043
83	42:21:0503005	11,91	0,155	0,155
84	42:21:0114001	33,77	0,000	0,064
85	42:21:0111014	3,58	0,000	0,000
86	42:21:0115007	9,24	0,000	0,000
87	42:21:0111019	4,35	0,000	0,000
88	42:21:0105043	8,89	0,000	0,000
89	42:21:0107001	3,05	0,000	0,000
90	42:21:0112028	3,4	0,000	0,000
91	42:21:0114002	1,15	0,000	0,000
Итого		1980,27	0,101	0,105
Котельная №1				
1	42:21:0401003	6,16	0,147	0,147
2	42:21:0401006	6,46	0,384	0,384
3	42:21:0401030	4,01	0,472	0,472
4	42:21:0401054	4,82	0,031	0,031
7	42:21:0401031	4,9	0,010	0,010
8	42:21:0401009	5,92	0,286	0,286
9	42:21:0401018	7,9	0,364	0,364
Итого		40,17	0,25	0,25
Котельная №2				
1	42:21:0702005	1,98	0,022	0,022
2	42:21:0702031	6,19	0,000	0,000
Итого		8,17	0,005	0,005
Котельная №3				
1	42:21:0702045	4,32	0,039	0,039
2	42:21:0702008	6,09	0,001	0,001
Итого		10,41	0,017	0,017
Котельная №5				
1	42:21:0303012	4,77	0,014	0,014
2	42:21:0303013	10,57	0,024	0,024
3	42:21:0303014	5,17	0,139	0,076
4	42:21:0303016	3,08	0,037	0,037
Итого		23,59	0,049	0,035
Котельная №6				
1	42:21:0208002	10,66	0,051	0,075
2	42:21:0208005	9,49	0,290	0,273
3	42:21:0208006	4,59	0,066	0,064
4	42:21:0208003	3,37	0,255	0,255
5	42:21:0208004	15,79	0,076	0,081
6	42:21:0208013	4,19	0,034	0,034
7	42:21:0208018	6,61	0,045	0,045

№	Кадастровый участок	Площадь территории, Га	Существующая плотность тепловой нагрузки на 2021 год, Гкал/ч/га	Перспективная плотность тепловой нагрузки на 2030 год, Гкал/ч/га
8	42:21:0208017	8,04	0,014	0,014
9	42:21:0208012	7,48	0,000	0,000
10	42:21:0206018	3,23	0,000	0,000
Итого		73,45	0,084	0,087
Котельная №8				
1	42:21:0206013	8,87	0,018	0,018
2	42:21:0207002	17,34	0,068	0,058
3	42:21:0203008	67,74	0,012	0,012
4	42:21:0207003	11,29	0,002	0,002
5	42:21:0207001	6,54	0,091	0,083
6	42:21:0206014	4,11	0,017	0,017
7	42:21:0208002	10,66	0,013	0,013
Итого		126,55	0,221	0,204
Котельная №11				
1	42:21:0401040	3,81	0,303	0,303
2	42:21:0401033	10,68	0,154	0,154
3	42:21:0401031	4,9	0,163	0,163
4	42:21:0401022	7,87	0,391	0,391
5	42:21:0401018	7,9	0,039	0,039
6	42:21:0401008	25,49	0,024	0,024
7	42:21:0401023	4,52	0,266	0,266
8	42:21:0401039	5,29	0,236	0,236
9	42:21:0401038	3,88	0,324	0,324
10	42:21:0401041	4,68	0,236	0,236
11	42:21:0401034	3,71	0,157	0,157
12	42:21:0401090	5,78	0,016	0,016
13	42:21:0401037	10,44	0,403	0,403
14	42:21:0401004	17,61	0,322	0,322
15	42:21:0401013	8,79	0,230	0,230
Итого		125,35	0,199	0,199
Котельная мкр. Ивушка				
1	42:01:0114005	4604,13	0,000	0,001
2	42:21:0703029	5,48	0,072	0,072
3	42:21:0703022	8,72	0,000	0,000
4	42:21:0703021	5,56	0,000	0,000
Итого		4623,89	0,000	0,001
Котельная пос. Финский				
1	42:21:0601004	604,94	0,005	0,005
Итого		604,94	0,005	0,005
Котельная пос. 8 Марта				
1	42:21:0202002	11,86	0,051	0,051
2	42:21:0202004	5,78	0,003	0,003
Итого		17,64	0,036	0,036
ПСХ-2				
1	42:21:0601004	604,94	0,003	0,003

№	Кадастровый участок	Площадь территории, Га	Существующая плотность тепловой нагрузки на 2021 год, Гкал/ч/га	Перспективная плотность тепловой нагрузки на 2030 год, Гкал/ч/га
2	42:21:0602003	4,74	0,057	0,057
3	42:21:0602015	6,57	0,211	0,211
4	42:21:0602016	5,02	0,007	0,007
5	42:21:0602022	4,95	0,088	0,088
6	42:21:0602023	3,77	0,131	0,131
7	42:21:0602024	2,65	0,009	0,009
8	42:02:0110015	1951,59	0,002	0,002
9	42:21:0603040	9,84	0,004	0,004
10	42:21:0603004	16,7	0,595	0,595
11	42:21:0603036	0,89	0,086	0,086
12	42:21:0603032	6,54	0,154	0,154
13	42:21:0603005	19,81	0,361	0,361
14	42:21:0602002	74,31	0,001	0,001
15	42:21:0603001	12,96	0,416	0,416
16	42:21:0602001	13,49	0,009	0,009
17	42:21:0603031	1,48	0,222	0,222
18	42:21:0603002	13,09	0,580	0,580
19	42:21:0603003	8,79	0,381	0,381
20	42:21:0602019	8,69	0,045	0,045
21	42:21:0602020	5,26	0,474	0,474
22	42:21:0602021	6,52	0,116	0,116
23	42:21:0601011	51,01	0,001	0,001
24	42:21:0603044	63,64	0,002	0,002
25	42:21:0601012	8,31	0,003	0,003
Итого		2905,56	0,016	0,016
Котельная ООО "ТВК"				
1	42:21:0701006	17,29	0,026	0,026
2	42:21:0701005	44,83	0,653	0,653
3	42:21:0701013	3,04	0,714	0,714
4	42:21:0702047	214,49	0,001	0,001
5	42:21:0702027	175,74	0,185	0,185
6	42:21:0701004	4,42	0,191	0,191
7	42:21:0701016	10,1	0,132	0,132
8	42:21:0701010	3,3	1,069	1,069
9	42:21:0701007	3,62	1,279	1,279
10	42:21:0701008	5,94	0,004	0,004
11	42:21:0701021	11,37	0,210	0,210
12	42:21:0701002	3,64	0,021	0,021
13	42:21:0701001	4,09	0,019	0,019
Итого		501,87	0,155	0,155

Раздел 2.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей Беловского городского округа осуществляется от 13 источников тепловой энергии, в том числе от одного источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Беловской ГРЭС.

Основным источником теплоснабжения является Беловской ГРЭС, которая осуществляет отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения пгт. Инской, пгт. Снежинский, птицефабрики «Снежинская» и объектов промплощадки электростанции.

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения на территории городского округа функционируют четыре теплоснабжающих организаций:

АО "Кузбассэнерго" - эксплуатирует источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией Беловская ГРЭС (далее БелГРЭС) с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 458,4 Гкал/ч и тепловые сети от источника;

ООО "Теплоэнергетик" - эксплуатирует 10 угольных котельных с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 96,9 Гкал/ч и тепловые сети от них;

ООО "ТВК" - эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 90,00 Гкал/ч и тепловые сети от котельной;

ООО "ЭнергоКомпания" - эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 80,00 Гкал/ч и тепловые сети от котельной.

Теплосетевые организации осуществляющие деятельность только по передаче (транспортировке) тепловой энергии на территории городского округа отсутствуют.

Каждая теплоснабжающая организация работает в собственной изолированной зоне.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Беловского городского округа представлены на Рис. 2.1.1.



Рис. 2.1.1. Существующие зоны действия источников тепловой энергии Беловского городского округа на схеме города

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Беловского городского округа на 2030 г. представлены на Рис. 2.1.2.



Рис. 2.1.2. Перспективные зоны действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения Беловского городского округа на 2030 г.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Указанные районы образованы поселками, вошедшими в городской округ. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение зданий осуществляется посредством применения индивидуальных твердотопливных котлов и печного отопления. Основными видами печного топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются уголь и дрова.

О фактах применения индивидуального теплоснабжения жилых помещений в многоквартирных домах Беловского городского округа нет сведений.

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии на 2030 год не изменятся.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии представлены в Главах 4 и 7 Обосновывающих материалов и в Таблицах 2.3.1 – 2.3.19.

Таблица 2.3.1

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Беловская ГРЭС									
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40
отборы паровых турбин, в том числе:	Гкал/ч	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40
производственных показателей (с учетом противодействия)	Гкал/ч	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20
теплофикационных показателей (с учетом противодействия)	Гкал/ч	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20
В сетевой воде на п. Инской									
ТА №1	Гкал/ч	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
ТА №2	Гкал/ч	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
ТА №4	Гкал/ч	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
ТА №6	Гкал/ч	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
В сетевой воде на г. Белово									
ТА №5	Гкал/ч	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
В сетевой воде на п. Инской (резерв г. Белово)									
ТА №3	Гкал/ч	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
РОУ	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПВК	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Располагаемая тепловая мощность станции, в т.ч.	Гкал/ч	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40
производственных показателей (с учетом противодействия)	Гкал/ч	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20
теплофикационных показателей (с учетом противодействия)	Гкал/ч	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20
В сетевой воде на п. Инской									
ТА №1	Гкал/ч	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
ТА №2	Гкал/ч	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
ТА №4	Гкал/ч	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
ТА №6	Гкал/ч	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
В сетевой воде на г. Белово									
ТА №5	Гкал/ч	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Беловская ГРЭС									
В сетевой воде на п. Инской (резерв г. Белово)									
ТА №3	Гкал/ч	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	Гкал/ч	25,41	25,41	25,41	25,41	25,41	25,41	25,41	25,41
Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	Гкал/ч	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20
Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:	Гкал/ч	30,98	30,98	30,98	30,98	30,98	30,98	30,98	30,98
ТМ-1	Гкал/ч	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
ТМ-2	Гкал/ч	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
ТМ-3	Гкал/ч	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ГРЭС	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	Гкал/ч	214,21	219,54	220,73	221,54	222,04	222,04	221,74	221,74
ТМ-1	Гкал/ч	42,14	43,39	43,39	43,39	43,39	43,39	43,33	43,33
отопление и вентиляция	Гкал/ч	32,10	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,24	33,24
горячее водоснабжение	Гкал/ч	10,04	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,09	10,09
ТМ-2	Гкал/ч	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21
отопление и вентиляция	Гкал/ч	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53
горячее водоснабжение	Гкал/ч	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
ТМ-3	Гкал/ч	138,87	142,94	144,13	144,94	145,44	145,44	145,20	145,20
отопление и вентиляция	Гкал/ч	118,33	121,31	122,16	122,62	122,90	122,90	122,68	122,68
горячее водоснабжение	Гкал/ч	20,54	21,63	21,97	22,32	22,54	22,54	22,52	22,52
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ГРЭС:	Гкал/ч	186,24	192,04	193,22	194,04	194,53	194,53	194,23	194,23
ТМ-1	Гкал/ч	30,63	31,89	31,89	31,89	31,89	31,89	31,82	31,82
отопление и вентиляция	Гкал/ч	27,62	28,82	28,82	28,82	28,82	28,82	28,76	28,76
горячее водоснабжение	Гкал/ч	3,01	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
ТМ-2	Гкал/ч	24,24	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70
отопление и вентиляция	Гкал/ч	21,99	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37
горячее водоснабжение	Гкал/ч	2,24	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Беловская ГРЭС									
ТМ-3	Гкал/ч	129,67	133,75	134,93	135,75	136,24	136,24	136,01	136,01
отопление и вентиляция	Гкал/ч	118,18	121,16	122,01	122,47	122,75	122,75	122,53	122,53
горячее водоснабжение	Гкал/ч	11,49	12,59	12,93	13,27	13,49	13,49	13,48	13,48
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	Гкал/ч	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	Гкал/ч	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке в сетевой воде)	Гкал/ч	123,60	118,27	117,08	116,27	115,77	115,77	116,07	116,07
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке в паре)	Гкал/ч	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке в сетевой воде)	Гкал/ч	151,57	145,78	144,59	143,77	143,28	143,28	143,58	143,58
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке в паре)	Гкал/ч	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	208,79	208,79	208,79	208,79	208,79	208,79	208,79	208,79
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	180,32	184,36	185,12	185,54	185,78	185,78	185,53	185,53

Таблица 2.3.2

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №1									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60
отопление и вентиляция	Гкал/ч	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22
горячее водоснабжение	Гкал/ч	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53

Таблица 2.3.3

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №2									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,20	Вывод из эксплуатации в 2024 г.						
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,20							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,003							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,01	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.						
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00							
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,16							
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,16							
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,15							
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,009							
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	1,02							
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	1,02							
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,60							
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,15							

Таблица 2.3.4

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №3									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,20	Вывод из эксплуатации в 2024 г.						
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,20							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,01							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,02	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТБК» в 2024 г.						
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00							
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,18							
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,18							
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,18							
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,00							
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	1,00							
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	1,00							
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,60							
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,17							

Таблица 2.3.5

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №5									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,77	0,62
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,77	0,62
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,77	0,62
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,38	1,54
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,38	1,54
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,79	0,65

Таблица 2.3.6

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №6									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	6,07	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,25
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	6,07	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,25
отопление и вентиляция	Гкал/ч	5,54	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,73
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	1,54	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,36
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	1,54	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,36
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	5,38	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,55

Таблица 2.3.7

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №8									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	2,73	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,55	2,55
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	2,73	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,55	2,55
отопление и вентиляция	Гкал/ч	2,71	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,54	2,54
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	3,17	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,35	3,35
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	3,17	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,35	3,35
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	2,80	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,65	2,65

Таблица 2.3.8

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №10									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	189,48	Вывод из эксплуатации с 15.10.2024 г.						
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	189,48							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	2,06							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.							
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч								
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч								
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч								
отопление и вентиляция	Гкал/ч								
горячее водоснабжение	Гкал/ч								
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч								
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч								
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч								
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч								

Таблица 2.3.9

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №11									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39
отопление и вентиляция	Гкал/ч	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73
горячее водоснабжение	Гкал/ч	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	21,77	21,77	21,77	21,77	21,77	21,77	21,77	21,77

Таблица 2.3.10

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная 33 квартала									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	10,21	Вывод из эксплуатации с 15.10.2024 г.						
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	10,21							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,03							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.							
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч								
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч								
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч								
отопление и вентиляция	Гкал/ч								
горячее водоснабжение	Гкал/ч								
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч								
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч								
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч								
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч								

Таблица 2.3.11

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная микрорайона «Ивушка»									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	2,50	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	2,50	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
отопление и вентиляция	Гкал/ч	1,86	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,64	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	5,80	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	5,80	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	1,91	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

Таблица 2.3.12

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная пос. Финский									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
отопление и вентиляция	Гкал/ч	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
горячее водоснабжение	Гкал/ч	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41

Таблица 2.3.13

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная МКУ «Сибирь-12,9»									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	12,90	Вывод из эксплуатации с 15.10.2024 г.						
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	12,90							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,01							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.							
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч								
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч								
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч								
отопление и вентиляция	Гкал/ч								
горячее водоснабжение	Гкал/ч								
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч								
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч								
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч								
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч								

Таблица 2.3.14

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная пос. 8 Марта									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,013	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,695	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Таблица 2.3.15

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная микрорайона «Сосновый»									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	12,90	12,90	12,90	Вывод из эксплуатации в 2026 г.				
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	12,90	12,90	12,90					
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,10	0,10	0,10					
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.							
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч								
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч								
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч								
отопление и вентиляция	Гкал/ч								
горячее водоснабжение	Гкал/ч								
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч								
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч								
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч								
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч								

Таблица 2.3.16

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная 30 квартала									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	35,75	Вывод из эксплуатации с 15.10.2024 г.						
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	35,75							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,10							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.							
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч								
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч								
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч								
отопление и вентиляция	Гкал/ч								
горячее водоснабжение	Гкал/ч								
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч								
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч								
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч								
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч								

Таблица 2.3.17

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная 34 квартала									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	33,60	Вывод из эксплуатации с 15.10.2024 г.						
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	33,60							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,06							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.							
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч								
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч								
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч								
отопление и вентиляция	Гкал/ч								
горячее водоснабжение	Гкал/ч								
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч								
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч								
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч								
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч								

Таблица 2.3.18

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная ПСХ-2									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02
отопление и вентиляция	Гкал/ч	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64
горячее водоснабжение	Гкал/ч	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	59,71	59,71	59,71	59,71	59,71	59,71	59,71	59,71
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66

Таблица 2.3.19

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная ООО «ТВК»									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	90,00	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	90,00	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	3,40	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	77,60	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	77,60	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78
отопление и вентиляция	Гкал/ч	65,99	66,17	66,17	66,17	66,17	66,17	66,17	66,17
горячее водоснабжение	Гкал/ч	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	7,45	7,26	7,26	7,26	12,26	12,26	12,26	12,26
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	7,45	7,26	7,26	7,26	12,26	12,26	12,26	12,26
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	63,45	63,45	63,45	63,45	68,45	68,45	68,45	68,45
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	62,13	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, в границах Беловского городского округа отсутствуют.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с пп.а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Данные о расчетной нормативной производительности ВПУ, номинальной производительности ВПУ и располагаемой производительности ВПУ представлены в Таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Беловская ГРЭС								
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	58,28	58,63	59,43	59,46	59,69	60,03	60,02	60,02
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	470	470	470	470	470	470	470	470
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	470	470	470	470	470	470	470	470
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	479,74	480,79	483,20	483,28	483,97	484,99	484,95	484,95
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч	-9,74	-10,79	-13,20	-13,28	-13,97	-14,99	-14,95	-14,95
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	740,44	743,22	749,66	749,86	751,72	754,44	754,33	754,33
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	–	–	–	–	–	–	–	–
Котельная №1								
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч	-4,89	-4,89	-4,89	-4,89	-4,89	-4,89	-4,89	-4,89
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	—	—	—	—	—	—	—	—
Котельная №2								
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,009	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.						
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,000							
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0,000							
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,088							
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч	-0,088							
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	0,124							
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д							
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	—							
Котельная №3								
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,012	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТВК» в 2024 г.						
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,000							
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0,000							
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,036							
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч	-0,036							

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	0,096							
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д							
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	—							
Котельная №5								
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,061	0,054
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,190	0,167
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч	-0,213	-0,213	-0,213	-0,213	-0,213	-0,213	-0,190	-0,167
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	0,557	0,557	0,557	0,557	0,557	0,557	0,495	0,434
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	—	—	—	—	—	—	—	—
Котельная №6								
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	3,92	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,94
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч	-2,72	-2,77	-2,77	-2,77	-2,77	-2,77	-2,77	-2,74
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	5,93	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,00

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	–	–	–	–	–	–	–	–
Котельная №8								
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	1,41	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,38	1,38
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч	6,59	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,62	6,62
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	2,90	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,83	2,83
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	–	–	–	–	–	–	–	–
Котельная №11								
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	44,78	44,78	44,78	44,78	44,78	44,78	44,78	44,78
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч	61,22	61,22	61,22	61,22	61,22	61,22	61,22	61,22
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	52,11	52,11	52,11	52,11	52,11	52,11	52,11	52,11

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	–	–	–	–	–	–	–	–
Котельная микрорайона "Ивушка"								
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,24	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	3,63	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч	16,37	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	4,37	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	–	–	–	–	–	–	–	–
Котельная пос. Финский								
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч	-6,45	-6,45	-6,45	-6,45	-6,45	-6,45	-6,45	-6,45
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	–	–	–	–	–	–	–	–
Котельная пос. "8 Марта"								
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	–	–	–	–	–	–	–	–
ПСХ-2								
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	83,98	83,98	83,98	83,98	83,98	83,98	83,98	83,98
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч	-5,48	-5,48	-5,48	-5,48	-5,48	-5,48	-5,48	-5,48
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	–	–	–	–	–	–	–	–
Котельная ООО "ТВК"								
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	11,45	11,462	11,462	11,462	11,462	11,462	11,462	11,462
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	50	50	50	50	50	50	50	50
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	50	50	50	50	50	50	50	50
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	267,01	267,046	267,046	267,046	267,046	267,046	267,046	267,046
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч	-217,01	-217,046	-217,046	-217,046	-217,046	-217,046	-217,046	-217,046
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	285,47	285,566	285,566	285,566	285,566	285,566	285,566	285,566
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	–	–	–	–	–	–	–	–

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в Таблице 3.1.1.

Раздел 4.

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Беловского городского округа

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Беловского городского округа

Согласно п.59 Требований к схемам теплоснабжения: Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" должен содержать описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Постановлением Администрации Беловского городского округа от 01.09.2023 №2629-п утверждена актуализированная схема теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года (актуализация на 2024 год), а ранее принятым вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Беловского городского округа является Вариант №2 «При отнесении Беловского городского округа к ценовой зоне теплоснабжения».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2021 г. № 2165-р муниципальное образование Беловский городской округ отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

В соответствии с Вариантом №2 перспективного развития систем теплоснабжения в 2021 году началась реализация мероприятий в рамках отнесения Беловского городского округа к ценовой зоне теплоснабжения, а именно:

- Реализация мероприятий по источникам тепловой энергии для замещения котельных;
- Реализация мероприятий по тепловым сетям и теплосетевым объектам для замещения котельных: новое строительство, реконструкция (техническое перевооружение).

Изменений относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения не произошло, следовательно, согласно п.59 Требований к схемам теплоснабжения описания новых вариантов перспективного развития систем теплоснабжения не требуется.

**Вариант №1 «Архивный» (при актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год
приведен справочно)**

Подключение перспективных потребителей в существующих зонах действия источников централизованного теплоснабжения к системам теплоснабжения от этих источников.

Зоны действия источников теплоты Беловского городского округа с перспективной застройкой по Варианту 1 представлены на Рис. 4.1.1.

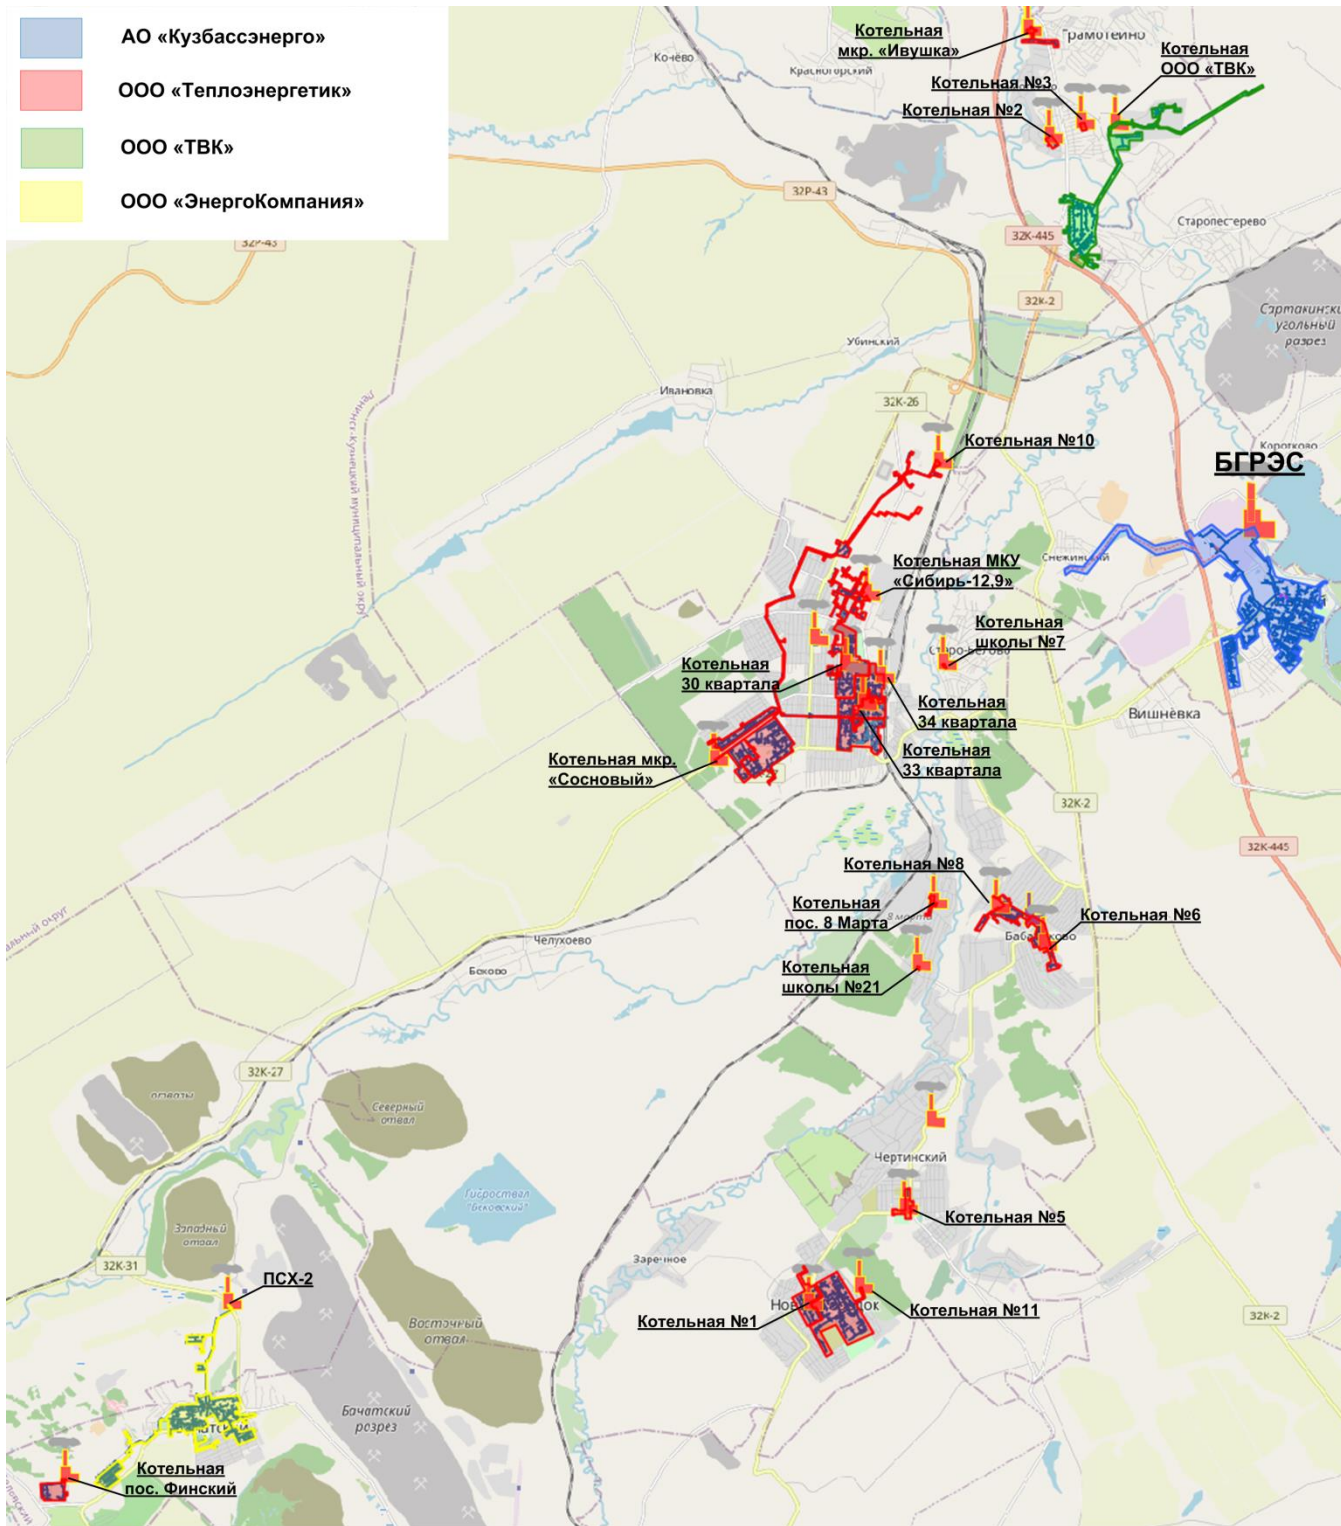


Рис. 4.1.1 Зоны действия источников теплоты Беловского городского округа по варианту 1

При реализации Варианта 1 возникнут следующие технологические последствия:

- Котельное оборудование котельных Беловского городского округа, которое будет нуждаться в первоочередной замене к концу рассматриваемого периода, представлено в Таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

Наименование котельной	Основное оборудование			Установленная мощность, Гкал/ч	Вид топлива, основного/резервного	Время эксплуатации основного котельного оборудования на дату окончания рассматриваемого периода, лет
	Ст. №	Марка	Год ввода			
ООО «Теплоэнергетик»						
Котельная 33-го квартала	1	паровозный	1938	1,73	Уголь	93
	2	паровозный	1938	1,47	Уголь	93
	3	паровозный	1938	1,74	Уголь	93
	4	паровозный	1938	1,86	Уголь	93
	5	паровозный	1938	1,86	Уголь	93
	6	паровозный	1938	1,55	Уголь	93
Котельная №2	1	НР-18	1998	0,6	Уголь	33
	2	НР-18	1998	0,6	Уголь	33
Котельная №3	1	НР-18	2004	0,6	Уголь	27
	2	НР-18	2004	0,6	Уголь	27
Котельная №5	1	ЛК-2	1973	0,8	Уголь	58
	2	ЭРН-70	1998	0,49	Уголь	33
	3	ЭРН-70	1998	0,49	Уголь	33
	4	ЭРН-70	1998	0,49	Уголь	33
Котельная №10	1	КЕ-25-14С	1985	13,16	Уголь	46
	2	КЕ-25-14С	1985	13,16	Уголь	46
	3	КЕ-25-14С	1985	13,16	Уголь	46
	4	КВТК100-150	1992	75	Уголь	39
	5	КВТК100-150	1992	75	Уголь	39
Котельная №11	1	КВТС-20	1988	14,5	Уголь	43
	2	КВТС-20	1988	15,2	Уголь	43
	3	КВТС-20	1988	15	Уголь	43
Котельная пос. Финский	1	НР-18/937	1998	0,93	Уголь	33
	2	НР-18/937	1998	0,93	Уголь	33
	3	НР-18/937	1998	0,93	Уголь	33
	4	НР-18/937	1998	0,93	Уголь	33
Котельная школы №7	1	НР	2004	0,407	Уголь	27
	2	НР	2004	0,407	Уголь	27
Котельная школы №21	1	НР-18	2000	0,162	Уголь	31
	2	НР-18	2000	0,162	Уголь	31
Котельная 30-го квартала	1	КЕ-10-14с	1989	6,5	Уголь	42
	2	КЕ-10-14с	1985	6,5	Уголь	46
	3	КЕ-10-14с	1985	6,5	Уголь	46
	4	КЕ-25-14с	1983	16,25	Уголь	48
Котельная 34-го квартала	1	ДКВР-20/13	1974	11,2	Уголь	57
	2	ДКВР-20/13	1974	11,2	Уголь	57
	3	ДКВР-20/13	1974	11,2	Уголь	57
ООО «ЭнергоКомпания»						

Наименование котельной	Основное оборудование			Установленная мощность, Гкал/ч	Вид топлива, основного/резервного	Время эксплуатации основного котельного оборудования на дату окончания рассматриваемого периода, лет
	Ст. №	Марка	Год ввода			
ПСХ-2	1	КВТС 20/150	2001	20	Уголь	30
	2	КВТС 20/150	2002	20	Уголь	29
	3	КВТС 20/150	2001	20	Уголь	30
	4	КВТС 20/150	2002	20	Уголь	29
ООО «ТБК»						
Котельная ООО «ТБК»	1	КВТС 20-150П	1994	20	Уголь	37
	2	КВТС 20-150П	1994	20	Уголь	37

- На год окончания рассматриваемого периода потребуется увеличение установленной мощности котельных:

- Котельная МКУ «Сибирь-12,9» (имеет дефицит мощности на 2021 г.),
- Котельная микрорайона «Сосновый» (ожидаемый дефицит мощности на 2023 г.).

- Уже на 2021 год требуется выполнение реконструкций с увеличением производительности ВПУ на котельных:

- Котельная № 2,
- Котельная № 3,
- Котельная № 5,
- Котельная школы № 7,
- Котельная школы № 21.

К концу рассматриваемого периода в связи со значительным планируемым увеличением тепловой нагрузки потребителей увеличение производительности ВПУ потребуется для котельной:

- Котельная микрорайона «Сосновый».

Расчетный объем необходимых инвестиций в систему теплоснабжения Беловского городского округа должен будет к 2030 году достигнуть 2,7 млрд. рублей без учета НДС.

Предельный объем возможных инвестиций в системы теплоснабжения Беловского городского округа при существующем тарифном регулировании составляет 198 млн. руб. до 2030 года.

В рамках существующих тарифных источников при действующем методе тарифообразования возможно только поддержание оборудования в работоспособном состоянии (проведение текущих и капитальных ремонтов теплосетевого оборудования) и подключение перспективной нагрузки в рамках существующих резервов тепловой мощности и пропускной способности трубопроводов (7 - 9 Гкал/ч).

Вывод – развитие Беловского городского округа при реализации варианта 1 будет остановлено из-за невозможности развития систем централизованного теплоснабжения.

Вариант №2 «Принятый»

Постановлением Администрации Беловского городского округа от 01.09.2023 №2629-п утверждена актуализированная схема теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года (актуализация на 2024 год).

Принятый сценарий развития предусматривает перевод тепловой нагрузки на Беловскую ГРЭС с котельных:

- котельной №10,
- котельной 33-го квартала,
- котельной МКУ "Сибирь-12,9",
- котельной квартала "Сосновый",
- котельной 30-го квартала,
- котельной 34-го квартала.

Кроме того, принятый сценарий предусматривает модернизацию котельных для повышения эффективности работы и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Для выполнения данного сценария реализовано:

Реконструкция Беловской ГРЭС АО "Кузбассэнерго" с реконструкцией турбоагрегатов ст. №№ 3, 5 с организацией Т-отборов, реконструкцией установки подпитки теплосети, установкой теплофикационной установки на Блоке ст. №3, установкой сетевых насосов, установкой баков-аккумуляторов подпиточной воды, установкой подготовки воды для подпитки теплосети (ВПУ) в 2021 – 2022 гг.

В результате внедрения принятых мероприятий обеспечено подключение перспективных потребителей, покрыт дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии, осуществлена замена изношенного и устаревшего оборудования на более энергоэффективное (в т.ч. замена котлов с ручным забросом топлива на котлы с механизированной подачей топлива).

Данный сценарий реализуется в рамках отнесения Беловского городского округа к ценовой зоне теплоснабжения.

Зоны действия источников теплоты Беловского городского округа с перспективной застройкой по Варианту 2 представлены на Рис. 4.1.2.



Рис. 4.1.2 Зоны действия источников теплоты Беловского городского округа по варианту 2

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Беловского городского округа

В соответствии с пп. в) п 59 ПП РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения производится на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения. Индикаторы развития представлены в Таблице 4.2.1

Прогнозное изменение ряда ключевых показателей, характеризующих СЦТ Беловского городского округа представлено в Таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022 г.	2030 г. Вариант 2 Принятый	2030 г. Вариант 1 Архивный
1	Наличие технической возможности для подключения объектов на период до 2030 г.	Гкал/ч	2	35	7 -9
2	Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с проведением ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период	сут.	14	7	14
3	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	11	21	11
4	Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	60	не менее 70	50
5	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения (снижение фактического уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях, определяемого как отношение суммарного фактического объема потерь тепловой энергии в тепловых сетях к суммарному фактическому объему отпуска тепловой энергии из тепловых сетей)	%	28,8	23,3	34,4
6	Износ в тепловых сетях	%	80	69	95

В соответствии с целевыми показателями более предпочтительным является Вариант 2. Мероприятия, рассмотренные в Варианте 2, реализуются в рамках отнесения Беловского городского округа к ценовой зоне теплоснабжения.

Руководствуясь положениями п. 3, ст.3 ФЗ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении" об обеспечении приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения, а также с учетом отнесения Беловского городского округа к ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 августа 2021 г. №2165-р) в качестве приоритетного сценария развития систем теплоснабжения утвержден Вариант № 2.

Раздел 5.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Беловского городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

В Схеме теплоснабжения Беловского городского округа на период до 2030 г. строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на осваиваемых территориях городского округа не предусматривается, так как существует возможность и целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В Беловском городском округе в рассматриваемом периоде реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок планируется в объеме, представленном в Таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

Шифр проекта	Система теплоснабжения	Наименование работ	Год реализации	Общая стоимость в ценах соотв. лет, млн. руб. без НДС
ИТ-05.01.01 (01)	Беловская ГРЭС	Увеличение теплофикационной мощности Беловской ГРЭС с созданием возможности выдачи тепловой мощности потребителям г. Белово: - реконструкция турбоагрегатов ст. №№3, 5 с организацией Т-отборов; - реконструкция существующих и установка новых бойлеров; - реконструкция системы ХВО; - увеличение производительности насосной станции сетевой воды; - строительство тепломагистрали по территории ГРЭС)	2021-2022*	1 197,3

* Мероприятия, выполненные в полном объеме

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Перечень мероприятий по модернизации котельных для повышения эффективности работы и снижения негативного воздействия на окружающую среду представлен в Таблицах 5.3.1 – 5.3.2.

Таблица 5.3.1

Шифр проекта	Состав проектов	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Год реализации	Общая стоимость в ценах соотв. лет, млн. руб. без НДС
ИТ-07.02.01 (02)	Модернизация котельных для повышения эффективности работы и снижения негативного воздействия на окружающую среду, в т.ч. перевод потребителей кот № 2 на электроотопление и переключение потребителей котельной № 3 на контур котельной ООО "ТБК"	6,3	2023-2025	132,4

Таблица 5.3.2

Шифр проекта	Состав проектов	Год реализации	Общая стоимость в ценах соотв. лет, млн. руб. без НДС
Мероприятия в зоне деятельности ООО «ТБК»			
ИТ-07.05.02 (03)	Проект реконструкции системы очистки дымовых газов (Внедрение комбинированной системы очистки дымовых газов на батарейных циклонах и золоуловителях мокрого типа «Скруббер с коагулятором Вентури»)	2021*	2,6198
ИТ-07.05.03 (04)	Строительство шламового отстойника (Создания системы оборотного водоснабжения для работы мокрых золоуловителей)	2021-2022*	16,4704
ИТ-07.05.04 (05)	Изготовление, поставка и монтаж золоуловителей "Мокрого типа"	2021-2022*	15,2506
ИТ-07.05.05 (06)	Реконструкция помещения диспетчерской угольной котельной ООО "ТБК"	2022*	8,3392
ИТ-07.05.06 (07)	Замена резервуаров химочищенной воды V=400 м³ (Рег.№1;№2)	2023*	9,3732
ИТ-07.05.07 (08)	Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте ООО «ТБК» – (здание котельной, галерея №2)	2024	3,0887
ИТ-07.05.08 (09)	Замена конвективного блока котла КВРФ 29/150	2024	6,5700
ИТ-07.05.09 (10)	Разработка проекта реконструкции котла №3.	2025	1,6500
	Изготовление и поставка трубной части котла КВТС 30-150	2025	13,3333
	Изготовление и поставка вспомогательного оборудования и топки котла КВТС 30-150.	2026	16,6667
	Поставка вспомогательного оборудования, строительномонтажные и пуско-наладочные работы по котлу КВТС 30-150.	2027	17,0833
ИТ-07.05.10 (11)	Замена резервуаров запаса воды V=2000 м³ (Станционный № 1; №2)	2028-2029	33,3333

* Мероприятия, выполненные в полном объеме

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Требования к схемам теплоснабжения, предусмотренные подпунктом "г" пункта 11 (графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных) согласно «Требованиям к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. (в редакции постановления Правительства РФ от 10.01.2023 N5), не применяются в ценовых зонах теплоснабжения.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Предложения по выводу оборудования из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно представлены в составе мероприятия «Модернизация котельных для повышения эффективности работы и снижения негативного воздействия на окружающую среду, в т.ч. перевод потребителей кот № 2 на электроотопление и переключение потребителей котельной № 3 на контур котельной ООО "ТВК"» (ИТ-07.02.01 (02)).

Перечень котельных, подлежащих выводу из эксплуатации с указанием источников тепловой энергии, на которые планируется переключить тепловые нагрузки, представлен в Таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1

№ п/п	Наименование котельной	Наименование источника тепловой энергии, на который переключается нагрузка	Год вывода котельной из эксплуатации
1	Котельная №2	Электроотопление	Вывод из эксплуатации в 2024 г.
2	Котельная №3	Котельная ООО «ТВК»	Вывод из эксплуатации в 2024 г.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа на период до 2030 г. не планируются.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу в пиковый режим работы, либо по выводу из эксплуатации котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии представлены в Таблице 5.7.1.

Таблица 5.7.1

№ п/п	Наименование котельной	Наименование источника тепловой энергии, на который переключается нагрузка	Год вывода котельной из эксплуатации
1	Котельная №10	БелГРЭС АО «Кузбассэнерго»	Вывод из эксплуатации с 15.10.2024 г., дальнейшие действия определяются в соответствии с Соглашением о взаимодействии между администрацией Беловского городского округа и ООО «Теплоэнергетик»
2	МКУ "Сибирь-12,9"	БелГРЭС АО «Кузбассэнерго»	Вывод из эксплуатации с 15.10.2024 г., дальнейшие действия определяются в соответствии с Соглашением о взаимодействии между администрацией Беловского городского округа и ООО «Теплоэнергетик»
3	Котельная 33 квартала	БелГРЭС АО «Кузбассэнерго»	Вывод из эксплуатации с 15.10.2024 г., дальнейшие действия определяются в соответствии с Соглашением о взаимодействии между администрацией Беловского городского округа и ООО «Теплоэнергетик»
4	Котельная квартала "Сосновый"	БелГРЭС АО «Кузбассэнерго»	Вывод из эксплуатации в 2026 г., действия определяются в соответствии с Соглашением о взаимодействии между администрацией Беловского городского округа и ООО «Теплоэнергетик»
5	Котельная 30 квартала	БелГРЭС АО «Кузбассэнерго»	Вывод из эксплуатации с 15.10.2024 г., дальнейшие действия определяются в соответствии с Соглашением о взаимодействии между администрацией Беловского городского округа и ООО «Теплоэнергетик»
6	Котельная 34 квартала	БелГРЭС АО «Кузбассэнерго»	Вывод из эксплуатации с 15.10.2024 г. с последующей ликвидацией

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии приведены в Таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1

Наименование источника тепловой энергии	Температурный график, °С	Срезка температурного графика, °С
БелГРЭС ТМ-1	130/70 °С	нет
БелГРЭС ТМ-2	130/70 °С	нет
БелГРЭС ТМ-3	130/70 °С	нет
БелГРЭС от ЦТП в зонах замещаемых котельных	95/70 °С	нет
Котельная №1	95/70 °С	нет
Котельная №2	95/70 °С	80
Котельная №3	95/70 °С	80
Котельная №5	95/70 °С	80
Котельная №6	95/70 °С	нет
Котельная №8	95/70 °С	нет
Котельная №10	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.	
Котельная №11	105/70 °С	95
Котельная 33 квартала	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.	
Котельная микрорайона "Ивушка"	95/70 °С	90
Котельная пос. Финский	95/70 °С	80
Котельная МКУ "Сибирь-12,9"	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.	
Котельная пос. "8 Марта"	95/70 °С	80
Котельная микрорайона "Сосновый"	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.	
Котельная 30-го квартала	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.	
Котельная 34-го квартала	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.	
ПСХ-2	130/70 °С	90
Котельная ООО "ТВК"	120/70 °С	нет

Задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети теплоснабжающей организации с учетом целого ряда влияющих факторов: температуры наружного воздуха, скорости ветра, протяженности тепловых сетей от источника до потребителя и связанного с этим фактором транспортного запаздывания, скорости изменения температуры наружного воздуха и т.п.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в Таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1

Наименование источника тепловой энергии	Установленная мощность оборудования на базовый период актуализации, Гкал/ч	Установленная мощность оборудования на 2030 год, Гкал/ч	Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей
БелГРЭС	458,4	458,4	
Котельная №1	19,50	19,50	
Котельная №2	1,20	–	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.
Котельная №3	1,20	–	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТБК» в 2024 г.
Котельная №5	2,27	2,27	
Котельная №6	8,18	8,18	
Котельная №8	6,32	6,32	
Котельная №10	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г
Котельная №11	44,70	44,70	
Котельная 33 квартала	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г
Котельная микрорайона "Ивушка"	8,60	8,60	
Котельная пос. Финский	3,72	3,72	
Котельная МКУ "Сибирь-12,9"	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г
Котельная пос. "8 Марта"	1,24	1,24	
Котельная микрорайона "Сосновый"	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г
Котельная 30-го квартала	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г
Котельная 34-го квартала	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г
ПСХ-2	80,00	80,00	
Котельная ООО "ТБК"	90,00	95,00	2027 год

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Беловском городском округе в рассматриваемом периоде до 2030 г. ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

Раздел 6.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В целом по Беловскому городскому округу на базовый год актуализации дефицит тепловой мощности отсутствует.

На конец расчетного периода Схемы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки дефицит тепловой мощности во всех системах теплоснабжения Беловского городского округа будет отсутствовать.

Схемой теплоснабжения предусмотрено переключение потребителей тепловой энергии от шести котельных к Беловской ГРЭС. Таким образом, по состоянию на 01.01.2023 г. осуществлено переключение потребителей тепловой энергии котельных №10, МКУ "Сибирь-12,9", 33 квартала, 30 квартала, 34 квартала и квартала Сосновый к Беловской ГРЭС.

В дальнейшем, с 15.10.2024 г. предусмотрен вывод котельных №10, МКУ "Сибирь-12,9", 33 квартала, 30 квартала, 34 квартала из эксплуатации. Вывод из эксплуатации котельной квартала Сосновый предусмотрен в 2026 г.

Перечень мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), представлен в Таблице 6.4.1.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Беловского городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 г., в ценовых зонах теплоснабжения подключение к системе теплоснабжения осуществляется единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения, для подключения к которой подана заявка о подключении. Плата за подключение в ценовых зонах теплоснабжения устанавливается по соглашению сторон. Таким образом, все поступающие заявки на подключение рассматриваются единой теплоснабжающей организацией в рамках осуществления деятельности в соответствии

с законодательством о подключении. В связи с этим в общий реестр проектов схемы теплоснабжения данные мероприятия не включаются.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируются.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В Схеме теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года предусматривается перевод потребителей от одних источников теплоснабжения на другие. Перечень мероприятий по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, представлен в Таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1

Шифр проекта	Состав проектов	Год реализации	Длина (в двух-трубном исчислении), м	Диаметр, мм	Общая стоимость в ценах соотв. лет, млн. руб. без НДС
ТС-04.01.01 (12)	Теплотрасса от Беловской ГРЭС до КСЗ-10	2021*	7434	700	806,8
ТС-04.02.02 (13)	Строительство теплотрассы до ЦТП "33 кв."	2021*	300	200	20,0
ТС-04.02.03 (14)	Реконструкция теплотрассы от ТК9 до ТК11	2021*	180	400	28,6
ТС-04.02.04 (15)	Теплотрасса от ПНС№1 до котельной "34 кв."	2021*	1 000	700	214,5
ТС-04.02.05 (16)	Теплотрасса от КСЗ-10 до котельной №10	2021*	130/190	300/500	44,0
ТС-04.02.06 (17)	Теплотрасса от ПНС №1 до ЦТП "МКУ-Сибирь-12.9"	2021*	1 151	300	132,0
ТС-04.02.07 (18)	Теплотрасса от ответвления на ЦТП "30 кв." до ЦТП "30 кв."	2021*	800	350	92,0
ТС-09.02.01 (19)	Укомплектование спецтехникой района тепловых сетей	2021-2023*			67,7
ИТ-07.02.01 (02)	Перевод потребителей кот № 2 на электроотопление	2024			7,0
	Переключение потребителей котельной № 3 на контур котельной ООО "ТВК"	2023-2024			12,28

* Мероприятия, выполненные в полном объеме

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций и ЦТП для переключения нагрузки с переводом тепловой нагрузки на Беловскую ГРЭС представлен в Таблице 6.4.2.

Таблица 6.4.2

Шифр проекта	Состав проектов	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Год реализации	Общая стоимость в ценах соотв. лет, млн. руб. без НДС
ТС-08.02.01 (23)	Строительство ПНС №1		2021*	260,0
ТС-08.02.02 (24)	Строительство ЦТП "МКУ-Сибирь-12.9"	13,8	2021*	66,8
ТС-08.02.03 (25)	Строительство ЦТП "кв. 30"	27,9	2021*	76,2
ТС-08.02.04 (26)	Строительство ЦТП "кв. 33"	7,6	2022*	56,0
ТС-08.02.05 (27)	Строительство ПНС в районе КСЗ-10		2021*	61,7
ТС-08.02.06 (28)	Строительство кабельной линии от РП 28 до ПНС - 10		2024	9,19

* Мероприятия, выполненные в полном объеме

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения представлен в Таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1

Шифр проекта	Состав проектов	Год реализации	Длина (в двух-трубном исчислении), м	Диаметр, мм	Общая стоимость в ценах соотв. лет, млн. руб. без НДС
ТС-05.02.01 (20)	Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зоне действия Беловской ГРЭС (п. Инской), в т.ч.	2022-2025	577	250	43,5
	Реконструкция ТС от ТК107а до ТК113 по ул. Дунаевского	2023	207,5	250	27,4
ТС-05.02.02 (21)	Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зонах действия котельных г. Белово, в т.ч.	2022-2024	818	150/200	157,1
	Реконструкция ТС от УТ1 до УТ132 по ул. Чкалова	2023	417	200	24,3
	Вынос тепловой сети с территории котельной 30 квартала	2024			5,8

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса, представлена в Таблице 6.5.2. Реализация данного мероприятия предусмотрена в случае заключения концессионного соглашения.

Таблица 6.5.2

Шифр проекта	Состав проектов	Год реализации	Длина (в двух- трубном исчис- лении), м	Диаметр, мм	Общая стои- мость в ценах соотв. лет, млн. руб. без НДС
ТС-07.02.01 (22)	Реконструкция участков тепловых сетей в связи с истечением экс- плуатационного ресурса	2026-2027	-	-	76,92

Раздел 7.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Согласно Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» отменен запрет на осуществление горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), который планировалось ввести с 1 января 2022 г.

При этом продолжит действовать запрет на подключение новых объектов капстроительства к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения.

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2022 г.

Мероприятия, обеспечивающие перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения рассмотрены в Главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения».

По результатам выполненного анализа, перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения при нынешнем уровне цен на тепловую энергию и подготовку воды на подпитку системы теплоснабжения экономически не обоснован.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Мероприятий по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не требуется.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Результаты расчета годового потребления топлива источниками теплоснабжения г. Белово приведены в Таблицах 8.1.1-8.1.13.

Таблица 8.1.1

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Источник теплоснабжения – Беловская ГРЭС								
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал	633 602,00	659 249,00	640 556,00	674 250,00	674 250,00	674 250,00	673 476,32	673 476,32
Расход тепла на собственные нужды, Гкал	133 893,00	120 199,00	121 358,00	123 813,00	123 813,00	123 813,00	123 670,93	123 670,93
Выработка тепла, Гкал	767 495,00	779 448,00	761 914,00	798 063,00	798 063,00	798 063,00	797 147,24	797 147,24
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	458,4	458,4	458,4	458,4	458,4	458,4	458,4	458,4
Среднегодовая загрузка оборудования, %	17,87	18,59	18,71	19,01	19,01	19,01	18,99	18,99
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.	120 641,72	121 387,24	123 308,34	123 308,34	123 308,34	123 170,89	123 170,89	127 547,43
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал:								
- на отпуск тепловой энергии	183,20	183,00	182,97	182,88	182,88	182,88	182,89	182,89

Таблица 8.1.2

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Источник теплоснабжения – Котельная №1								
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал	28 917,70	28 917,70	28 917,70	28 917,70	28 917,70	28 917,70	28 917,70	28 917,70
Расход тепла на собственные нужды, Гкал	1 088,30	1 088,30	1 088,30	1 088,30	1 088,30	1 088,30	1 088,30	1 088,30
Выработка тепла, Гкал	30 006,00	30 006,00	30 006,00	30 006,00	30 006,00	30 006,00	30 006,00	30 006,00
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
Среднегодовая загрузка оборудования, %	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.	5 163,02	5 163,02	5 163,02	5 163,02	5 163,02	5 163,02	5 163,02	5 163,02
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал:								
- на отпуск тепловой энергии	178,54	178,54	178,54	178,54	178,54	178,54	178,54	178,54
- на выработку тепловой энергии	172,07	172,07	172,07	172,07	172,07	172,07	172,07	172,07

Таблица 8.1.3

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Источник теплоснабжения – Котельная №2								
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал	876,76	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.						
Расход тепла на собственные нужды, Гкал	13,74							
Выработка тепла, Гкал	890,500							
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	1,2							
Среднегодовая загрузка оборудования, %	12,51							
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.	244,54							
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал:								
- на отпуск тепловой энергии	278,92							
- на выработку тепловой энергии	274,61							

Таблица 8.1.4

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Источник теплоснабжения – Котельная №3							
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал	861,64	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТВК» в 2024 г.						
Расход тепла на собственные нужды, Гкал	24,46							
Выработка тепла, Гкал	886,10							
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	1,2							
Среднегодовая загрузка оборудования, %	12,31							
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.	242,69							
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал:								
- на отпуск тепловой энергии	281,66							
- на выработку тепловой энергии	273,89							

Таблица 8.1.5

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Источник теплоснабжения – Котельная №5							
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал	2 246,23	2 246,23	2 246,23	2 246,23	2 246,23	2 246,23	1 907,60	1 567,47
Расход тепла на собственные нужды, Гкал	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57	65,88	54,13
Выработка тепла, Гкал	2 323,80	2 323,80	2 323,80	2 323,80	2 323,80	2 323,80	1 973,48	1 621,60
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Среднегодовая загрузка оборудования, %	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	14,45	11,87
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.	630,15	630,15	630,15	630,15	630,15	630,15	535,15	439,73
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал:								
- на отпуск тепловой энергии	280,54	280,54	280,54	280,54	280,54	280,54	280,54	280,54
- на выработку тепловой энергии	271,17	271,17	271,17	271,17	271,17	271,17	271,17	271,17

Таблица 8.1.6

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Источник теплоснабжения – Котельная №6								
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал	20 259,82	20 259,82	20 259,82	20 259,82	20 259,82	20 259,82	20 259,82	19 853,82
Расход тепла на собственные нужды, Гкал	794,18	794,18	794,18	794,18	794,18	794,18	794,18	778,26
Выработка тепла, Гкал	21 054,00	21 054,00	21 054,00	21 054,00	21 054,00	21 054,00	21 054,00	20 632,08
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
Среднегодовая загрузка оборудования, %	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88	29,28
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.	3 769,14	3 769,14	3 769,14	3 769,14	3 769,14	3 769,14	3 769,14	3 693,60
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал:								
- на отпуск тепловой энергии	186,04	186,04	186,04	186,04	186,04	186,04	186,04	186,04
- на выработку тепловой энергии	179,02	179,02	179,02	179,02	179,02	179,02	179,02	179,02

Таблица 8.1.7

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Источник теплоснабжения – Котельная №8								
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал	7 461,41	7 461,41	7 461,41	7 461,41	7 461,41	7 461,41	7 347,23	7 347,23
Расход тепла на собственные нужды, Гкал	146,79	146,79	146,79	146,79	146,79	146,79	144,54	144,54
Выработка тепла, Гкал	7 608,20	7 608,20	7 608,20	7 608,20	7 608,20	7 608,20	7 491,77	7 491,77
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32
Среднегодовая загрузка оборудования, %	20,26	20,26	20,26	20,26	20,26	20,26	19,95	19,95
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.	1 324,22	1 324,22	1 324,22	1 324,22	1 324,22	1 324,22	1 303,96	1 303,96
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал:								
- на отпуск тепловой энергии	177,48	177,48	177,48	177,48	177,48	177,48	177,48	177,48
- на выработку тепловой энергии	174,05	174,05	174,05	174,05	174,05	174,05	174,05	174,05

Таблица 8.1.8

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Источник теплоснабжения – Котельная №11								
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал	73 093,28	73 093,28	73 093,28	73 093,28	73 093,28	73 093,28	73 093,28	73 093,28
Расход тепла на собственные нужды, Гкал	2 682,52	2 682,52	2 682,52	2 682,52	2 682,52	2 682,52	2 682,52	2 682,52
Выработка тепла, Гкал	75 775,80	75 775,80	75 775,80	75 775,80	75 775,80	75 775,80	75 775,80	75 775,80
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
Среднегодовая загрузка оборудования, %	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.	13 486,95	13 486,95	13 486,95	13 486,95	13 486,95	13 486,95	13 486,95	13 486,95
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал:								
- на отпуск тепловой энергии	184,52	184,52	184,52	184,52	184,52	184,52	184,52	184,52
- на выработку тепловой энергии	177,98	177,98	177,98	177,98	177,98	177,98	177,98	177,98

Таблица 8.1.9

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Источник теплоснабжения – Котельная микрорайона "Ивушка"								
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал	7 597,96	7 597,96	7 597,96	7 597,96	7 597,96	7 597,96	7 597,96	7 597,96
Расход тепла на собственные нужды, Гкал	340,24	340,24	340,24	340,24	340,24	340,24	340,24	340,24
Выработка тепла, Гкал	7 938,20	7 938,20	7 938,20	7 938,20	7 938,20	7 938,20	7 938,20	7 938,20
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Среднегодовая загрузка оборудования, %	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.	1 510,67	1 510,67	1 510,67	1 510,67	1 510,67	1 510,67	1 510,67	1 510,67
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал:								
- на отпуск тепловой энергии	198,83	198,83	198,83	198,83	198,83	198,83	198,83	198,83
- на выработку тепловой энергии	190,30	190,30	190,30	190,30	190,30	190,30	190,30	190,30

Таблица 8.1.10

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Источник теплоснабжения – Котельная пос. Финский								
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал	8 047,62	8 047,62	8 047,62	8 047,62	8 047,62	8 047,62	8 047,62	8 047,62
Расход тепла на собственные нужды, Гкал	150,68	150,68	150,68	150,68	150,68	150,68	150,68	150,68
Выработка тепла, Гкал	8 198,30	8 198,30	8 198,30	8 198,30	8 198,30	8 198,30	8 198,30	8 198,30
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Среднегодовая загрузка оборудования, %	25,89	25,89	25,89	25,89	25,89	25,89	25,89	25,89
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.	2 222,12	2 222,12	2 222,12	2 222,12	2 222,12	2 222,12	2 222,12	2 222,12
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал:								
- на отпуск тепловой энергии	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12
- на выработку тепловой энергии	271,05	271,05	271,05	271,05	271,05	271,05	271,05	271,05

Таблица 8.1.11

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Источник теплоснабжения – Котельная пос. "8 Марта"								
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал	2 676,12	2 676,12	2 676,12	2 676,12	2 676,12	2 676,12	2 676,12	2 676,12
Расход тепла на собственные нужды, Гкал	74,08	74,08	74,08	74,08	74,08	74,08	74,08	74,08
Выработка тепла, Гкал	2 750,20	2 750,20	2 750,20	2 750,20	2 750,20	2 750,20	2 750,20	2 750,20
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Среднегодовая загрузка оборудования, %	37,24	37,24	37,24	37,24	37,24	37,24	37,24	37,24
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.	444,01	444,01	444,01	444,01	444,01	444,01	444,01	444,01
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал:								
- на отпуск тепловой энергии	165,92	165,92	165,92	165,92	165,92	165,92	165,92	165,92
- на выработку тепловой энергии	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45

Таблица 8.1.12

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Источник теплоснабжения – ПСХ-2								
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал	124 433,59	124 433,59	124 433,59	124 433,59	124 433,59	124 433,59	124 433,59	124 433,59
Расход тепла на собственные нужды, Гкал	13 342,81	13 342,81	13 342,81	13 342,81	13 342,81	13 342,81	13 342,81	13 342,81
Выработка тепла, Гкал	137 776,40	137 776,40	137 776,40	137 776,40	137 776,40	137 776,40	137 776,40	137 776,40
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	80	80	80	80	80	80	80	80
Среднегодовая загрузка оборудования, %	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.	23 894,98	23 894,98	23 894,98	23 894,98	23 894,98	23 894,98	23 894,98	23 894,98
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал:								
- на отпуск тепловой энергии	192,03	192,03	192,03	192,03	192,03	192,03	192,03	192,03
- на выработку тепловой энергии	173,43	173,43	173,43	173,43	173,43	173,43	173,43	173,43

Таблица 8.1.13

Показатель, единицы измерения	Период планирования							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Источник теплоснабжения – Котельная ООО "ТВК"								
Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал	155 499,00	153 827,00	153 827,00	153 827,00	153 827,00	153 827,00	153 827,00	153 827,00
Расход тепла на собственные нужды, Гкал	8 954,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00
Выработка тепла, Гкал	164 453,00	159 983,00	159 983,00	159 983,00	159 983,00	159 983,00	159 983,00	159 983,00
Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	90	90	90	90	90	90	90	90
Среднегодовая загрузка оборудования, %	30,52	30,16	30,16	30,16	30,16	30,16	30,16	30,16
Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.	27 437,80	27 158,98	27 158,98	27 158,98	27 158,98	27 158,98	27 158,98	27 158,98
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал:								
- на отпуск тепловой энергии	176,45	176,56	176,56	176,56	176,56	176,56	176,56	176,56
- на выработку тепловой энергии	166,84	169,76	169,76	169,76	169,76	169,76	169,76	169,76

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии приведен в Таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1

№ зоны действия	Наименование источника теплоснабжения	Вид топлива основной / резервный
1	Беловская ГРЭС	Каменный уголь/мазут*
2	Котельная №1	Каменный уголь
3	Котельная №2	Каменный уголь
4	Котельная №3	Каменный уголь
5	Котельная №5	Каменный уголь
6	Котельная №6	Каменный уголь
8	Котельная №8	Каменный уголь
10	Котельная №11	Каменный уголь
13	Котельная микрорайона "Ивушка"	Каменный уголь
14	Котельная пос. Финский	Каменный уголь
16	Котельная пос. "8 Марта"	Каменный уголь
20	ПСХ-2	Каменный уголь
21	Котельная ООО "ТБК"	Каменный уголь

* Мазут является растопочным (вспомогательным) топливом и не заменяет основное

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии источниками теплоснабжений Беловского городского округа приведены в Таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1

№ зоны действия	Наименование источника теплоснабжения	Вид топлива	Доля вида топлива в топливном балансе источника, ед.	Низшая теплота сгорания, ккал/кг							
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Беловская ГРЭС	Каменный уголь	0,994	4 890	4 890	4 683	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890
		Мазут	0,006	9 590	9 590	8 491	9 590	9 590	9 590	9 590	9 590
2	Котельная №1	Каменный уголь	1	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
3	Котельная №2	Каменный уголь	1	4 900	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.						
4	Котельная №3	Каменный уголь	1	4 900	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТВК» в 2024 г.						
5	Котельная №5	Каменный уголь	1	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
6	Котельная №6	Каменный уголь	1	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
8	Котельная №8	Каменный уголь	1	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
10	Котельная №11	Каменный уголь	1	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
13	Котельная микрорайона "Ивушка"	Каменный уголь	1	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
14	Котельная пос. Финский	Каменный уголь	1	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
16	Котельная пос. "8 Марта"	Каменный уголь	1	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
20	ПСХ-2	Каменный уголь	1	5 226,2	5 226,2	5 226,2	5 226,2	5 226,2	5 226,2	5 226,2	5 226,2
21	Котельная ООО "ТВК"	Каменный уголь	1	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным топливом для энергетических котлов Беловской ГРЭС является каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна, промпродукт его обогащения, уголь ГШ в смеси с Кузнецким каменным углем. Угли энергетических марок газовые и длиннопламенные. Растопочное топливо – мазут марки М-100.

Уголь поставляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Для хранения запасов топлива имеется два угольных склада общей ёмкостью 200 тыс. тонн.

Для хранения мазута на Беловской ГРЭС используется 4 бака общей ёмкостью 5950 м³.

В качестве основного и аварийного топлива для всех котельных городского округа используется каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна, который является местным видом топлива.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Исходя из структуры топливного баланса г. Белово, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование каменного угля в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии в перспективном периоде 2024–2030 гг.

Раздел 9.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в Таблице 9.2.1 – 9.2.2.

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, приведенных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения (Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»).

Капитальные затраты составят 1 461,4 млн. руб. без НДС в ценах соответствующих лет.

График реализации капитальных вложений представлен в Таблице 9.2.1 – 9.2.2.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, приведенных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения (Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).

Капитальные затраты составят 2 199,8 млн. руб. без НДС в ценах соответствующих лет.

График реализации капитальных вложений представлен в Таблице 9.2.1 – 9.2.2.

Таблица 9.2.1

Этап	Состав проектов	Год реализации	Длина (в двухтрубном исчислении), м	Диаметр, мм	Общая стоимость в ценах соотв. лет, млн. руб. без НДС	Затраты на реализацию проектов по годам, млн. руб. в ценах соответствующих лет без НДС									
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Раздел 1	Мероприятия по источникам тепловой энергии для реализации проекта по замещению котельных	2021-2022			1 197,30	1 066,30	131	0	0	0	0	0	0	0	0
	Увеличение теплофикационной мощности Беловской ГРЭС с созданием возможности выдачи тепловой мощности потребителям г. Белово	2021-2022			1 197,30	1 066,30	131								
Раздел 2	Мероприятия по тепловым сетям и теплосетевым объектам для реализации проекта по замещению котельных (новое строительство, реконструкция (техническое перевооружение))	2021	7 434	700	806,8	806,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Теплотрасса от Беловской ГРЭС до КС3-10	2021	7 434	700	806,8	806,8									
ИТОГО по проектам, реализуемым в рамках тарифа АК Беловская ГРЭС АО "Кузбассэнерго", в ценах соответствующих лет без учета НДС					2 004,10	1 873,10	131	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятия ООО "Теплоэнергетик"															
Раздел 1	Мероприятия по тепловым сетям и теплосетевым объектам для реализации проекта по замещению котельных (новое строительство, реконструкция (техническое перевооружение))	2021-2022	3 751	200 - 700	1 061,0	995,8	56,0	0,0	9,19						
1.1.	Строительство теплотрассы до ЦТП "33 кв."	2021	300	200	20,0	20,0									
1.2.	Реконструкция теплотрассы от ТК9 до ТК11	2021	180	400	28,6	28,6									
1.3.	Теплотрасса от ПНС№1 до котельной "34 кв."	2021	1 000	700	214,5	214,5									
1.4.	Теплотрасса от КС3-10 до котельной №10	2021	130/190	300/500	44,0	44,0									
1.5.	Теплотрасса от ПНС №1 до ЦТП "МКУ-Сибирь-12.9"	2021	1 151	300	132,0	132,0									
1.6.	Теплотрасса от ответвления на ЦТП "30 кв." до ЦТП "30 кв."	2021	800	350	92,0	92,0									
1.7.	Строительство ПНС №1	2021			260,0	260,0									
1.8.	Строительство ЦТП "МКУ-Сибирь-12.9"	2021			66,8	66,8									
1.9.	Строительство ЦТП "кв. 30"	2021			76,2	76,2									
1.10.	Строительство ЦТП "кв. 33"	2022			56,0		56								
1.11.	Строительство ПНС в районе КС3-10	2021			61,7	61,7									
1.12.	Строительство кабельной линии от РП 28 до ПНС - 10								9,19						
Раздел 2	Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зонах действия котельных г. Белово, в т.ч.	2022-2024	818	150/200	157,1		23,3	24,3	109,49						
2.1.	Реконструкция ТС от УТ1 до УТ132 по ул.Чкалова	2023	417	200				24,3							
2.2.	Вынос тепловой сети с территории котельной 30 квартала	2024							5,80						
Раздел 3	Модернизация котельных для повышения эффективности работы и снижения негативного воздействия на окружающую среду, в т.ч. перевод абонентов на электроотопление	2023-2024	700	80	132,4			37,9	7,20	87,28					
3.1.	Перевод потребителей кот № 2 на электроотопление				7,00				7,00						
3.2.	Переключение потребителей котельной № 3 на контур котельной ООО "ТВК"				12,28			12,08	0,20						
Раздел 4	Укомплектование спецтехникой района тепловых сетей	2021-2023			67,7	40,0	19,4	8,3							
Раздел 5	Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зоне действия Беловской ГРЭС (п. Инской), в т.ч.	2022-2028	577	250	43,5		1,1	27,4		15,00					
5.1.	Реконструкция ТС от ТК107а до ТК113 по ул.Дунаевского	2023	207,5	250	27,4			27,4							
Раздел 6	Реконструкция участков тепловых сетей в связи с истощением эксплуатационного ресурса				76,92					35,00	41,92				
ИТОГО по проектам, реализуемым в рамках тарифа АК ООО «Теплоэнергетик», в ценах соответствующих лет без учета НДС					1 538,6	1 035,8	99,8	85,8	125,9	102,3	35,0	41,92	0,0	0,0	0,0
ИТОГО по проектам, реализуемым в рамках тарифа АК, в ценах соответствующих лет без учета НДС					3 542,7	2 908,9	230,8	97,88	125,9	102,3	35,0	41,92	0,0	0,0	0,0

Таблица 9.2.2

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Формы № 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
ООО "ТВК"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2024-2030 годы.

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозном плане, тыс. руб. (без НДС)								Остаток финанси- рования	в т.ч. за сче- т оплаты за под- ключе- ние
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																		
Всего по группе 1								0										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																		
Всего по группе 2								0										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																		
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																		
Всего по группе 3								0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																		
4.1.1	Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте ООО «ТВК» – (здание котельной, галерея №2)	Противопожарная безопасность	Котельная ООО «ТВК» (Помещение котельного зала и Галерея №2)	Замена изношенного оборудования.				3 088,70	3088,7							0	0	
4.1.2	Замена конвективного блока котла КВНФ 29/150	Снижение аварийных рисков при эксплуатации оборудования	Котельная ООО «ТВК» (Помещение котельного зала, котлоагрегат №4)	Замена изношенного оборудования.				6 570,00	6 570,00							0	0	
4.1.3	Разработка проекта реконструкции котла №3.	Увеличение проекционных мощностей	Котельная ООО «ТВК» (Помещение котельного зала, котлоагрегат №3).	Замена изношенного оборудования.	Гкал/час	25	30	1 650,0	0	1 650						0	0	
4.1.4	Изготовление и поставка трубной части котла КВТС 30-150							13 333	0	13 333					0	0		
4.1.5	Изготовление и поставка вспомогательного оборудования и топлива котла КВТС 30-150							16 667	0	0	16 667					0	0	
4.1.6	Поставка вспомогательного оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по котлу КВТС 30-150.							17 083	0	0	0	17 083				0	0	
4.1.7	Замена резервуаров запаса воды V=2000 м3 (Станционный № 1, №2)	Снижение аварийных рисков при эксплуатации оборудования	Насосная Гидроузла ООО «ТВК» (резервуар запаса горячей воды для подпитки котельной).	Замена изношенного оборудования.				33 333	0	0	0	0	16 667	16 667		0	0	
Всего по группе 4.								91 725,4	9 658,7	14 983,3	16 666,7	17 083,3	16 666,7	16 666,7	0	0	0	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																		
Всего по группе 5.																		
ИТОГО по программе								91 725,4	9 658,7	14983,3	16666,7	17083,3	16666,7	16666,7	0,0	0	0	

Директор ООО "ТВК"

М.П.

А.А. Баранов
Ф.И.О.Исп.: Сербанос В.М.
8(38452) 96-102

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В Схеме теплоснабжения Беловского городского округа на период до 2030 г. предложений по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуется.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения рассмотрены в Главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения».

По результатам выполненного анализа, переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения при нынешнем уровне цен на тепловую энергию и подготовку воды на подпитку системы теплоснабжения экономически не обоснован.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2021 г. № 2165-р муниципальное образование Беловский городской округ отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

В соответствии с п. 76.1 ПП РФ №154 от 22.02.2012 данный раздел в ценовых зонах разрабатывается только для регулируемых видов деятельности.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год произведена реконструкция турбины К-215-130-1 ст.№5 с целью увеличения теплофикационной мощности Беловской ГРЭС с созданием возможности выдачи тепловой мощности потребителям г. Белово в рамках реализации проекта ИТ-05.01.01 (01). Проектная тепловая мощность 160 Гкал/ч.

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год произведена реконструкция турбины К-215-130-1 ст.№3 с целью увеличения теплофикационной мощности Беловской ГРЭС с созданием возможности выдачи тепловой мощности потребителям г. Белово в рамках реализации проекта ИТ-05.01.01 (01). Проектная тепловая мощность 160 Гкал/ч. Проект ИТ-05.01.01 (01) реализован в полном объеме.

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год в рамках реализации ООО «Теплоэнергетик» проектов, включенных в Схему теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года, произведено:

- Строительство ПНС №1 в 2021 году (проект ТС-08.02.01 (23));
- Строительство ЦТП "МКУ-Сибирь-12.9" в 2021 году (проект ТС-08.02.02 (24));
- Строительство ЦТП "кв. 30" в 2021 году (проект ТС-08.02.03 (25));
- Строительство ПНС в районе КС3-10 в 2021 году (проект ТС-08.02.05 (27)).

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год произведено Строительство ЦТП "кв. 33" в 2022 году в рамках реализации ООО «Теплоэнергетик» проекта ТС-08.02.04 (26).

Сведения о строительстве тепловых сетей выполненных за счет Федерального финансирования в 2020 г. представлены в Таблице 9.6.1.

Таблица 9.6.1

№ п/п	Год прокладки	Наименование участка тепловой сети	Условный диаметр, мм	Количество труб	Длина участка (в двух-трубном исполнении) L, м	Теплоизоляционный материал	Вид прокладки
1	2020	ТС от КС3-10 до ПНС№1	700	2	3600	ППУ	надземная

Сведения о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте тепловых сетей АО «Кузбассэнерго» в 2020 г. представлены в Таблице 9.6.2.

Таблица 9.6.2

№ п/п	Год	Наименование участка тепловой сети	Условный диаметр, мм	Количество труб	Длина участка (в двухтрубном исполнении) L, м	Теплоизоляционный материал	При реконструкции с изменением параметров
1	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-2 до ТК-4	350,300	2	103,5	Маты минераловатные прошивные марки 100	прежние параметры

Сведения о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте тепловых сетей ООО «Теплоэнергетик» в 2020 г. представлены в Таблице 9.6.3.

Таблица 9.6.3

№ п/п	Год	Наименование участка тепловой сети	Условный диаметр, мм	Количество труб	Длина участка (в двухтрубном исполнении) L, м	Теплоизоляционный материал	При реконструкции с изменением параметров
<i>Котельная №11</i>							
1	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-47 до ТК-48, Котельная №11	150	2	20	Минвата	прежние параметры
2	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-41 до пер. Гастелло 1, Котельная №11	25	2	29	Минвата	прежние параметры
3	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-78 до пер. Гастелло 2, Котельная №11	25	2	8	Минвата	прежние параметры
4	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-93 до пер. Глинки 3, Котельная №11	50	2	13	Минвата	прежние параметры
5	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-48 до Ермака 2, Котельная №11	70	2	15	Минвата	прежние параметры
6	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-39 до Гастелло 21, Котельная №11	50	2	36	Минвата	прежние параметры
<i>Котельная №8</i>							

№ п/п	Год	Наименование участка теп- ловой сети	Услов- ный диа- метр, мм	Количе- ство труб	Длина участка (в двухтруб- ном исполне- нии) L, м	Теплоизоляци- онный матери- ал	При рекон- струкции с изменением параметров
7	2020	Подземный канальный тру- бопровод от ТК-29 до ТК-30, Котельная №8	80	2	20	Минвата	прежние па- раметры
<i>котельная МКУ «Сибирь-12,9»</i>							
8	2020	Подземный канальный тру- бопровод от УТ-108 до Люк- сембург 34Б, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	70	2	18	Минвата	прежние па- раметры
9	2020	Подземный бесканальный трубопровод от УТ-1 до УТ-38, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	250	2	36	ППУ ПЭ	прежние па- раметры
10	2020	Надземный трубопровод от УТ-28 до УТ-29, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	100	2	26	ППУ ПЭ	прежние па- раметры
11	2020	Подземный бесканальный трубопровод от УТ-29 до УТ-30, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	100	2	35	ППУ ПЭ	прежние па- раметры
12	2020	Подземный бесканальный трубопровод от УТ-30 до УТ-31, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	100	2	35	ППУ ПЭ	прежние па- раметры
13	2020	Подземный бесканальный трубопровод от УТ-31 до УТ-34, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	100	2	68	ППУ ПЭ	прежние па- раметры
14	2020	Подземный бесканальный трубопровод от УТ-31 до УТ-34, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	80	2	17	ППУ ПЭ	прежние па- раметры

Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей АО «Кузбассэнерго» за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год представлены в Таблице 9.6.4.

Таблица 9.6.4

Шифр проекта	Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр после реконструкции, мм. При реконструкции с изменением параметров: прежние параметры
ИТ-05.01.01 (01)	2021	Главный корпус Беловской ГРЭС – ограждение территории Беловской ГРЭС	720 2 трубопровода (прямая и обратная)	2 по 200	Минераловатные маты	надземный	Новые трубопроводы

Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «Теплоэнергетик» за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год представлены в Таблице 9.6.5.

Таблица 9.6.5

Шифр проекта	Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр после реконструкции, мм. При реконструкции с изменением параметров: прежние параметры
ТС-04.01.01 (10)	2021	От БГРЭС до до КСЗ-10	2Ду700	7261	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
ТС-04.02.05 (14)	2021	От КСЗ-10 до до дейст. сети Ду800	2Ду300	99,4	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021		2Ду500	191,2	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
ТС-04.00.00 (00)	2021	От КСЗ-10 до ПНС-1	2Ду700	3600	Мин.вата+оцинковка	Надземная	

Шифр проекта	Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр после реконструкции, мм. При реконструкции с изменением параметров: прежние параметры
ТС-04.02.06 (15)	2021	От ПНС до ЦТП Сибирь	2Ду300	435,2	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021		2Ду300	716	ППУ-ПЭ	Бесканальная	
	2021	От ЦТП Сибирь до дейст. сети Ду350	2Ду350	164,4	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	
ТС-04.02.04 (13)	2021	От ПНС-1 до УТЗ	2Ду700	465	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021			275	ППУ-ПЭ	Бесканальная	
	2021	От УТ-3 до кот.34 кв-ла	2Ду700	358,2	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
ТС-04.02.07 (16)	2021	От УТ-3 до ЦТП 30 кв-ла	2Ду350	668,7	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	
	2021	От ЦТП 30кв до дейст. сети Ду350	2Ду400	72,7	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	
	2021	От ЦТП 30кв до дейст. сети Ду250	2Ду350	12,9	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	
ТС-04.02.02 (11)	2021	От дейст. сети Ду400 до ЦТП 33 кв-ла	2Ду200	204,5	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021	От новой Ду200 до кот.33 кв-ла	2Ду200	63,5	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021	От ЦТП 33 кв-ла до дейст. сетей	2Ду250	40	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021		Ду125	44	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021		Ду50	41	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
ТС-04.02.03 (12)	2021	От ТК-9 до ТК-10а (Советская 48-50)	2Ду150	205	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	2Ду400
	2021	От ТК-11 до ул.Каховская, 4	2Ду50	77	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	

Шифр проекта	Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр после реконструкции, мм. При реконструкции с изменением параметров: прежние параметры
	2021		Ду32	77	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	
	2021		Ду25	77	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	

Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «ЭнергоКомпания» за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год представлены в Таблице 9.6.6.

Таблица 9.6.6

Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм. Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр после реконструкции, мм. При реконструкции с изменением параметров: прежние параметры
2021	ТК 2/8 – ТК2/15-ТК2/16	100 мм – 2 трубы	224	Минеральная вата	В непроходных каналах	100

Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «Тепловодокомплекс» за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год представлены в Таблице 9.6.7.

Таблица 9.6.7

Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм. Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр после реконструкции, мм. При реконструкции с изменением параметров: прежние параметры
2021	УТ2 – УТ5	150	86	СТД	надземная	Прежние параметры
2021	УТ5 – УТ9	200	150	СТД	надземная	Прежние параметры

Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «Теплоэнергетик» за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год представлены в Таблице 9.6.8.

Таблица 9.6.8

Этап / шифр	Состав проектов	Сроки реализации	Отчет о выполнении	Затраты по схеме, млн. руб. без НДС	Фактические затраты в 2022 г, млн. руб. без НДС
Раздел 2 ТС-05.02.02 (21)	Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зонах действия котельных г. Белово	2022-2023	Переходящий проект. Выполнены объемы 2022 года	0,2	27,32
Раздел 5 ТС-05.02.01 (20)	Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зоне действия Беловской ГРЭС (п. Инской)	2022-2026	Переходящий проект. Выполнены объемы 2022 года	1,0	1,38

Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «Теплоэнергетик» за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год представлены в Таблице 9.6.9 и Таблице 9.6.10.

Таблица 9.6.9

Этап / шифр	Состав проектов	Сроки реализации	Отчет о выполнении
Раздел 2 ТС-05.02.02 (21)	Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зонах действия котельных г. Белово	2022-2024	Переходящий проект. Выполнены объемы 2023 года (представлены в Таблице 3.4.2)
Раздел 4 ТС-09.02.01 (19)	Укомплектование спецтехникой района тепловых сетей	2021-2023	Переходящий проект. В 2023 году выполнен в полном объеме
Раздел 5 ТС-05.02.01 (20)	Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зоне действия Беловской ГРЭС (п. Инской)	2022-2028	Переходящий проект. Выполнены объемы 2023 года (представлены в Таблице 3.4.2)

Таблица 9.6.10

Источник теплоснабжения	Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм. Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр до реконструкции при реконструкции с изменением параметров (прежние параметры), мм
БГРЭС	2023	ул.Ленина от УТ-12а до ТК-16	4-х трубная 2DN250 DN100 DN80	124	маты теплоизоляционные	надземная (с подземным (канальная) компенсатором)	-
БГРЭС	2023	ул.Приморская от ТК-26а до ТК-27	2-х трубная 2DN200	129	маты теплоизоляционные	подземная (канальная)	-
БГРЭС	2023	от УТ-1 до УТ-132 по ул.Чкалова	200 (двухтрубная)	417	ППУ ПЭ	подземная	150

Источник тепло-снабжения	Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм. Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр до рекон-струкции при рекон-струкции с измене-нием параметров (прежние парамет-ры), мм
БГРЭС	2023	от ТК-107а по ул. Дунаевского до ТК-113 по ул. Тобольская	250 (двухтрубная)	207,5	Минвата	подземная	200
ООО «ТБК» (был кот.№3)	2023	Точка врезки в ТС ООО «ТБК» до ТК-1 в районе ж/д №37 ул.Грамотеинская	80 (двухтрубная)	700	ППУ ПЭ (подземная) ППУ ОЦ (надземная)	Комбинированная	-

Раздел 10.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации в каждой системе теплоснабжения Беловского городского округа представлено в Главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

В соответствии с Постановлением Администрации Беловского городского округа № 3065 от 28.11.2013 года решено присвоить статус единых теплоснабжающих организаций ООО «Теплоэнергетик» и ООО «Теплоснабжение» (в зонах действия своих источников), пгт. Инской – ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», пгт. Грамотеино – ООО «Тепловодокомплекс», пгт. Новый городок – ООО «Теплоэнергетик», с. Заречное – ООО «Теплоэнергетик», пгт. Бачатский – ООО «ЭнергоКомпания».

В соответствии с Постановлением Администрации Беловского городского округа № 1821-р от 24.06.2015 года решено признать ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» утратившей статус единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с Постановлением Администрации Беловского городского округа № 2675-р от 11.09.2015 года решено присвоить БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» статус единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с Постановлением Администрации Беловского городского округа № 2913-п от 18.10.2021 года решено лишить ООО «Теплоснабжение» статуса единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с Постановлением Администрации Беловского городского округа № 3077-п от 02.11.2021 года в связи с приобретением права собственности и владения имуществом ООО «Теплоснабжение» котельной 34 квартала решено присвоить ООО «Теплоэнергетик» статус единой теплоснабжающей организации в зоне действия котельной 34 квартала.

Таким образом, в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа утверждены 4 организации, имеющие статус единой теплоснабжающей организации, в 21 зоне деятельности.

Генеральный директор
И.В.



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.11.2013

№ 8065/п

Об утверждении схемы теплоснабжения
Беловского городского округа на период
2012-2017 г.г. с перспективой до 2028 года

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с п. 6 ст. 6 главы 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и по результатам проведения публичных слушаний 25.11.2013:

1. Утвердить «Схему теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012-2017г.г. с перспективой до 2028 г.».

2. Определить единые теплоснабжающие организации: центральная часть – ООО «Теплоэнергетик» и ООО «Теплоснабжение» (в зонах действия своих источников), пгт. Инской – ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», пгт. Грамотеино – ООО «Тепловодокомплекс», пгт. Новый городок – ООО «Теплоэнергетик», с. Заречное – ООО «Теплоэнергетик», пгт. Бачатский – ООО «ЭнергоКомпания».

3. Управлению по работе со средствами массовой информации (Балацкий А.В.) разместить на официальном интернет-сайте Беловского городского округа схему теплоснабжения Беловского городского округа в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения, за исключением электронной модели схемы теплоснабжения.

4. Контроль за ежегодной актуализацией схемы теплоснабжения возложить на директора МБУ «Служба заказчика ЖКХ» А.А. Платицына.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Беловского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Р.М. Атаулова.

Глава Беловского
городского округа



И.А. Гусаров

324
21.11.13



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.06.2016

№ 1821-п

Об утрате ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»
статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании заявления ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»:

1. Признать ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» утратившей статус единой теплоснабжающей организации.

2. МБУ «СЗ ЖКХ»:

2.1. Подготовить сообщение об утрате ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» статуса единой теплоснабжающей организации;

2.2. Предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям Беловского городского округа подать заявки о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

3. В пункте 3 распоряжения Администрации Беловского городского округа от 28.11.2013 № 3065-р «Об утверждении схемы теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012-2017 г.г. с перспективой до 2028 года» слова «пгт. Инской – ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» исключить.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации (Балацкий А.В.) разместить сообщение об утрате ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» статуса единой теплоснабжающей организации и о предложении теплоснабжающим и теплосетевым организациям о подаче заявки о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации, на официальном интернет-сайте Беловского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смакова.

Глава Беловского
городского округа

А.В. Курносов

Удостоверен
подлинность
14.09.15
Беловская
подлинность
15.09.15



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.09.2015 № 1685-р

О присвоении Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго»
статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании заявления Беловской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» (далее БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго»):

1. Присвоить БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» статус единой теплоснабжающей организации.
2. Пункт 3 распоряжения Администрации Беловского городского округа от 28.11.2013 № 3065-р «Об утверждении схемы теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012-2017г.г. с перспективой до 2028 года» добавить словами «пгт Инской – БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго»».
3. МБУ «Служба заказчика ЖКХ» (Булатов А.Д.) подготовить сообщение о присвоении БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» статуса единой теплоснабжающей организации для размещения в средствах массовой информации.
4. Отделу информационных технологий (С.В. Макрушин) разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-портале Администрации Беловского городского округа.
5. Управлению по работе со средствами массовой информации (Балацкий А.В.) разместить настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смакова.



Глава Беловского
городского округа

А.В. Курносков

601.4221
15.09.2015



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2021

№ 2913-п

лишении ООО «Теплоснабжение» статуса
единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

1. Лишить ООО «Теплоснабжение» статуса единой теплоснабжающей организации.
2. Отделу информационных технологий Администрации Беловского городского округа (Александрова С.А.) разместить настоящее постановление на сайте Администрации Беловского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Беловского городского округа (Косвинцева Е.В.) опубликовать настоящее постановление в городской газете «Беловский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

И.о. Главы Беловского
городского округа



К.В. Хмелева



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021

№ 3077-п

О присвоении ООО «Теплоэнергетик»
статуса единой теплоснабжающей
организации в зоне действия котельной
34 квартала

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

1. В связи с приобретением права собственности и владения имуществом ООО «Теплоснабжение» котельной 34 квартала, присвоить ООО «Теплоэнергетик» статус единой теплоснабжающей организации в зоне действия котельной 34 квартала.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Косвинцева Е.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Беловский вестник».

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского городского округа (Александрова С.А.) разместить на официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

Глава Беловского
городского округа



А.В. Курносков

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единых теплоснабжающих организации по Беловскому городскому округу с зонами деятельности источников тепловой мощности приведен в Таблице 10.2.1 и на Рис. 10.2.1.

Таблица 10.2.1

п/п	№ системы теплоснабжения	Источник тепловой энергии	Код ЕТО	Утвержденная ЕТО
1	1	Беловская ГРЭС	01	АО "Кузбассэнерго"
2	2	Котельная №1	02	ООО "Теплоэнергетик"
3	3	Котельная №2		
4	4	Котельная №3		
5	5	Котельная №5		
6	6	Котельная №6		
7	8	Котельная №8		
8	9	Котельная №10 (Беловская ГРЭС)		
9	10	Котельная №11		
10	12	Котельная 33 квартала (Беловская ГРЭС)		
11	13	Котельная микрорайона "Ивушка"		
12	14	Котельная пос. Финский		
13	15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9" (Беловская ГРЭС)		
14	16	Котельная пос. "8 Марта"		
15	17	Котельная микрорайона "Сосновый" (Беловская ГРЭС)		
16	18	Котельная 30-го квартала (Беловская ГРЭС)		
17	19	Котельная 34-го квартала (Беловская ГРЭС)		
18	20	ПСХ-2	04	ООО «ЭнергоКомпания»
19	21	Котельная ООО "ТБК	05	ООО "ТБК"

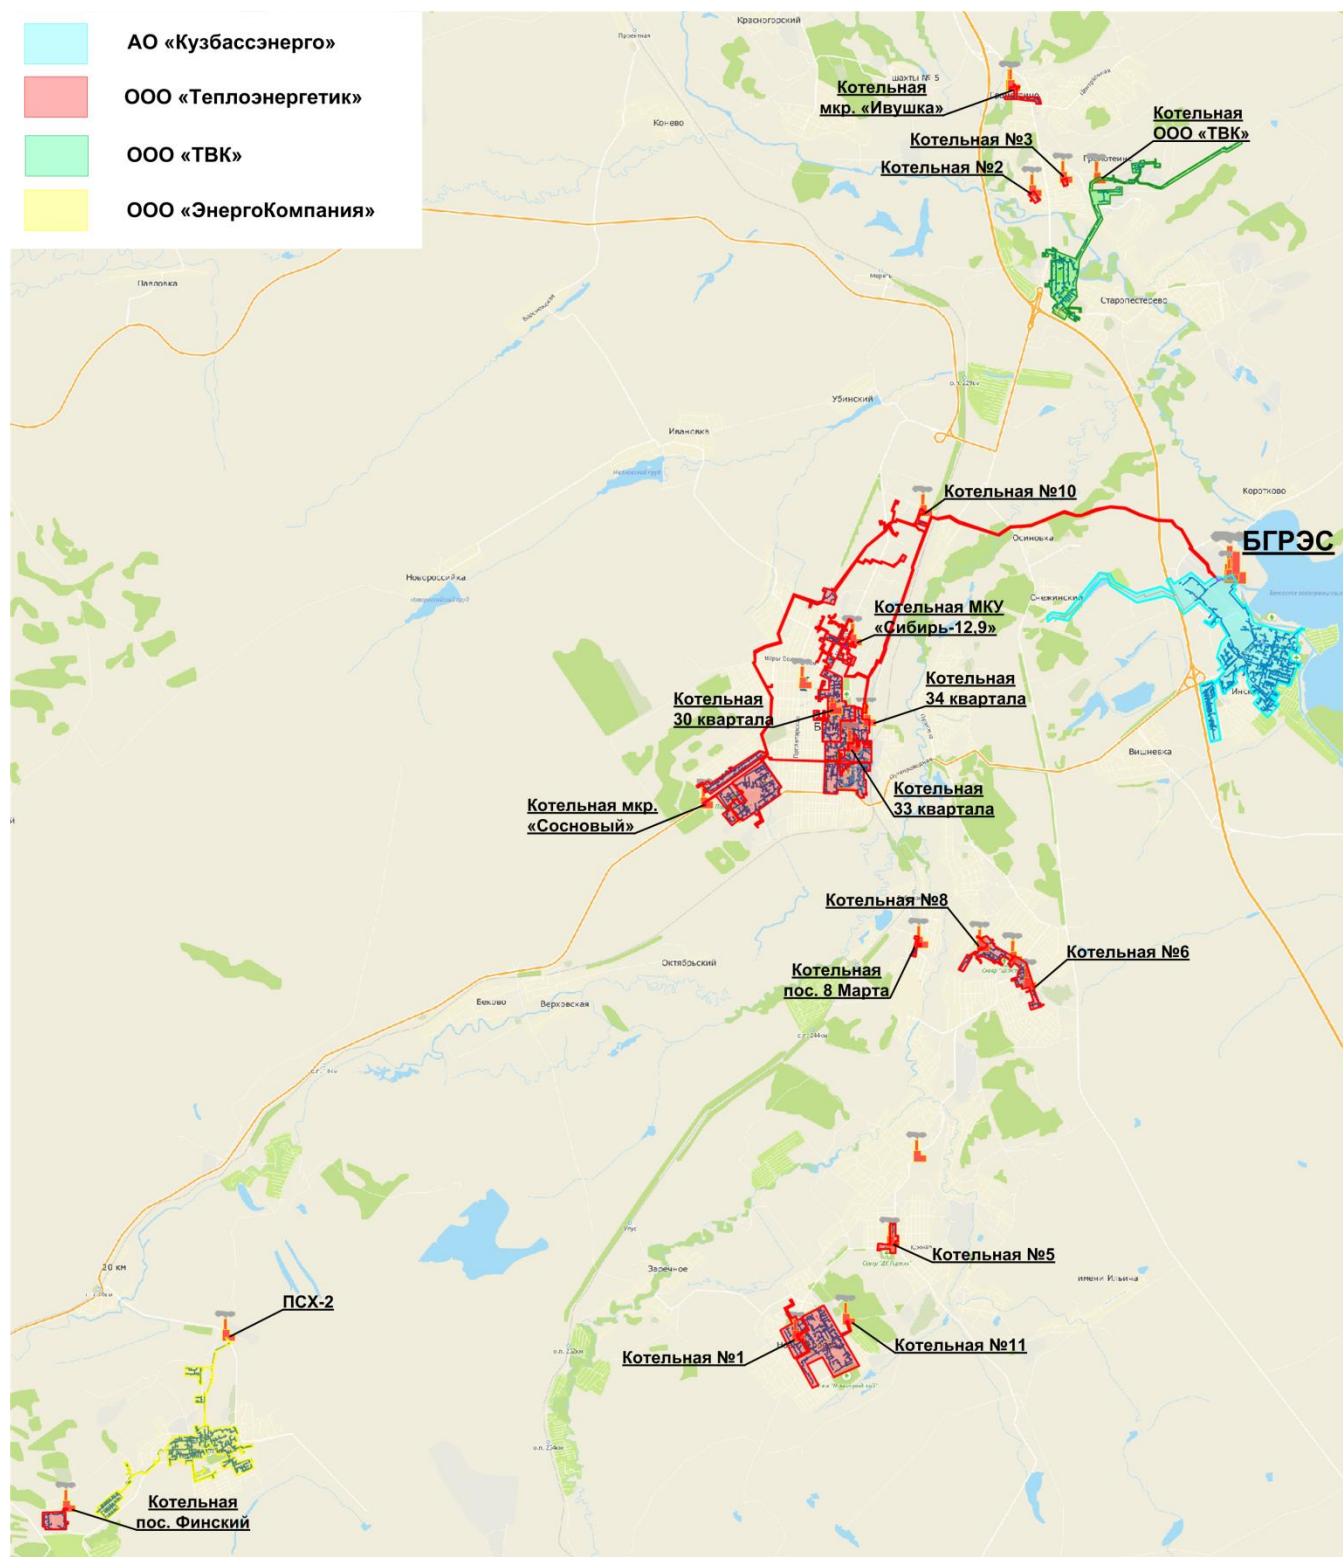


Рис. 10.2.1. Зоны действия ЕТО в Беловском городском округе

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Реестр ЕТО в Беловском городском округе с указанием основания, в том числе критерия, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлен в Таблице 10.3.1.

Таблица 10.3.1

п/п	№ системы теплоснабжения	Источник тепловой энергии	Утвержденная ЕТО	Обоснование
1	1	Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5	АО "Кузбассэнерго"	Статус ЕТО в соответствии с п. 6 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808
2	2	Котельная №1, 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, ул.Пржевальского, 15	ООО "Теплоэнергетик"	Статус ЕТО в соответствии с п. 11 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808
3	3	Котельная №2, 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул.Революции, 16		
4	4	Котельная №3, 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул. Грамотеинская		
5	5	Котельная №5, 652607, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Южная, 16а		
6	6	Котельная №6, 652616, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Б.Хмельницкого, 25а		
7	8	Котельная №8, 652616, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Вахрушева, 5а		
8	9	Котельная №10, 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Полярная, д. 3 (Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)		
9	10	Котельная №11, 652645, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, ул.Печерская, 42		
10	12	Котельная 33 квартала, 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Ленина, 28 (Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)		
11	13	Котельная микрорайона "Ивушка", 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, д. Грамотеино, м-н Ивушка "		
12	14	Котельная пос. Финский, 652642, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт. Бачатский, м-н Финский		

п/п	№ системы теплоснаб- жения	Источник тепловой энергии	Утвержденная ЕТО	Обоснование
13	15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9", 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Кузбасская 28а (Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл.,г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	ООО "Теплоэнергетик"	Статус ЕТО в соответ- ствии с п. 11 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808
14	16	Котельная пос. "8 Марта", 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Боевая		
15	17	Котельная микрорайона "Сосновый", 652632, Кемеровская обл., г. Белово, кв. Сосновый (Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл.,г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)		
16	18	Котельная 30-го квартала, 652600, Кемеровская обл., г. Белово, пер.Цинкзаводской, 15а (Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл.,г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)		
17	19	Котельная 34-го квартала, 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская, 1 (Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл.,г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	ООО "Теплоэнергетик"	Статус ЕТО в соответ- ствии с п. 6 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808
18	20	ПСХ-2, 652642, Кемеровская область, г. Белово, пгт Бачатский, ул. Комсомольская, 10.	ООО «ЭнергоКомпания»	Статус ЕТО в соответ- ствии с п. 11 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808
19	21	Котельная ООО "ТБК", 652614, Кемеровская обл.- Кузбасс, г.Белово, пгт Грамотеино, мкр Листвяжный 5, строение 1	ООО "ТБК"	Статус ЕТО в соответ- ствии с п. 11 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Перечень заявок теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, представлен в Таблице 10.4.1.

Таблица 10.4.1

п/п	№ системы теплоснабжения	Источник тепловой энергии	Утвержденная ЕТО	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
1	1	Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5	АО "Кузбассэнерго"	Подана заявка от АО "Кузбассэнерго"
2	2	Котельная №1, 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, ул.Пржевальского,15	ООО "Теплоэнергетик"	Заявка не подана
3	3	Котельная №2, 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул.Революции,16		
4	4	Котельная №3, 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул. Грамотеинская		
5	5	Котельная №5, 652607, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Южная, 16а		
6	6	Котельная №6, 652616, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Б.Хмельницкого,25а		
7	8	Котельная №8, 652616, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Вахрушева,5а		
8	9	Котельная №10, 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Полярная, д. 3 (Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)		
9	10	Котельная №11, 652645, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, ул.Печерская,42		
10	12	Котельная 33 квартала, 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Ленина, 28 (Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)		
11	13	Котельная микрорайона "Ивушка, 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, д. Грамотеино, м-н Ивушка "		

п/п	№ системы теплоснабже- ния	Источник тепловой энергии	Утвержденная ЕТО	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
12	14	Котельная пос. Финский, 652642, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт. Бачатский, м-н Финский	ООО "Теплоэнергетик"	Заявка не подана
13	15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9", 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Кузбасская 28а (Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)		
14	16	Котельная пос. "8 Марта", 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Боевая		
15	17	Котельная микрорайона "Сосновый", 652632, Кемеровская обл., г. Белово, кв. Сосновый (Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)		
16	18	Котельная 30-го квартала, 652600, Кемеровская обл., г. Белово, пер. Цинкзаводской, 15а (Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)		
17	19	Котельная 34-го квартала, 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская, 1 (Беловская ГРЭС, 652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	ООО "Теплоэнергетик"	Подана заявка от ООО "Теплоэнергетик"
18	20	ПСХ-2, 652642, Кемеровская область, г. Белово, пгт Бачатский, ул. Комсомольская, 10.	ООО «ЭнергоКомпания»	Заявка не подана
19	21	Котельная ООО "ТВК", 652614, Кемеровская обл.- Кузбасс, г. Белово, пгт Грамотеино, мкр Листвяжный 5, строение 1	ООО "ТВК"	Заявка не подана

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Беловского городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Беловского городского округа представлен в Таблице 10.5.1.

Границы зон деятельности теплоснабжающих организаций систем теплоснабжения Беловского городского округа представлены на Рис. 10.2.1.

Таблица 10.5.1

п/п	№ системы теплоснабжения	Наименование источника	Адрес источника	Теплоснабжающая организация	Теплосетевая организация
1	1	БелГРЭС	652644, Кемеровская обл.,г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5	АО "Кузбассэнерго"	ООО "Теплоэнергетик"
2	2	Котельная №1	652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, ул.Пржевальского,15	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
3	3	Котельная №2	652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул.Революции,16	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
4	4	Котельная №3	652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул. Грамотеинская	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
5	5	Котельная №5	652607, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Южная, 16а	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
6	6	Котельная №6	652616, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Б.Хмельницкого,25а	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
7	8	Котельная №8	652616, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Вахрушева,5а	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
8	9	Котельная №10 (БелГРЭС)	652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Полярная, д. 3 (652644, Кемеровская обл.,г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
9	10	Котельная №11	652645, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, ул.Печерская,42	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
10	12	Котельная 33 квартала (БелГРЭС)	652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Ленина, 28 (652644, Кемеровская обл.,г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"

п/п	№ системы теплоснабжения	Наименование источника	Адрес источника	Теплоснабжающая организация	Теплосетевая организация
11	13	Котельная микрорайона "Ивушка"	652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, д. Грамотеино, м-н Ивушка	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
12	14	Котельная пос. Финский	652642, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт. Бачатский, м-н Финский	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
13	15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9" (БелГРЭС)	652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Кузбасская 28а (652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
14	16	Котельная пос. "8 Марта"	652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Боевая	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
15	17	Котельная микрорайона "Сосновый" (БелГРЭС)	652632, Кемеровская обл., г. Белово, кв. Сосновый (652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
16	18	Котельная 30-го квартала (БелГРЭС)	652600, Кемеровская обл., г. Белово, пер.Цинкзаводской,15а (652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
17	19	Котельная 34-го квартала (БелГРЭС)	652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская, 1 (652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
18	20	ПСХ-2	652642, Кемеровская область, г. Белово, пгт Бачатский, ул. Комсомольская, 10.	ООО «ЭнергоКомпания»	ООО «ЭнергоКомпания»
19	21	Котельная ООО "ТВК"	652614, Кемеровская обл.- Кузбасс , г.Белово, пгт Грамотеино , мкр Листвяжный 5, строение 1	ООО "ТВК"	ООО "ТВК"

Раздел 11.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Требования к схемам теплоснабжения, предусмотренные подпунктом "л" пункта 4 (Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии») согласно «Требованиям к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. (в редакции постановления Правительства РФ от 10.01.2023 N5), не применяются в ценовых зонах теплоснабжения.

Раздел 12.

Решения по бесхозным тепловым сетям

Управлением по земельным ресурсам и муниципальному имуществу администрации Беловского городского округа бесхозных тепловых сетей в 2023 году не выявлено.

Раздел 13.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения Беловский городской округ не газифицирован. Все источники тепловой энергии, расположенные на территории городского округа используют в качестве топлива каменный уголь Кузнецкого бассейна.

В Кемеровской области утверждена "Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области на 2022 – 2031 годы". Газификация Беловского городского округа указанной программой не предусмотрена. Данной схемой теплоснабжения не предусматривается перевод источников тепла на природный газ.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Данное мероприятие по организации газоснабжения источников тепловой энергии не рассматривалось в связи с использованием на источниках местного вида топлива – каменный уголь Кузнецкого бассейна.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В настоящее время на территории Беловского городского округа отсутствуют сети газораспределения, по которым транспортируется природный газ к потребителям, а также объекты, подключенные к сетям газораспределения природного газа.

Схема газоснабжения в Беловского городского округа на момент актуализации отсутствует.

Обеспечение газообразным топливом источников тепловой энергии не планируется.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство и вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в «схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2024 – 2029 годы», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.11.2023 №1095, не предусмотрено.

В «схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2024 – 2029 годы», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.11.2023 №1095, предусмотрена модернизация Беловской ГРЭС, а именно модернизация турбины К-215-130-1 в 2027 году с изменением мощности на 15 МВт (до модернизации – 200МВт, после модернизации - 215 МВт).

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии не требуются.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

На дату начала актуализации Схемы теплоснабжения Беловского городского округа действует «Схема водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа Кемеровской области – Кузбасса до 2030 года. Актуализированная редакция на 2023 год.».

Предложения по развитию системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не рассматривались в связи с отсутствием в «Схема водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа Кемеровской области – Кузбасса до 2030 года. Актуализированная редакция на 2023 год.» технических мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Увеличение объема (прирост) годового потребления холодной воды из систем водоснабжения в соответствии с перспективным изменением спроса на горячее водоснабжение на источниках централизованного теплоснабжения Беловского городского округа представлено в Таблицах 13.7.1 – 13.7.3.

По результатам актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Беловского городского округа предлагается внести корректировки при следующей актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа по данным в Таблицах 13.7.1 – 13.7.3.

Таблица 13.7.1

Система тепло- снабжения	Приросты перспективной тепловой нагрузки потребителей ГВС (средненедельной), Гкал/ч						Изменение нагрузка ГВС за период с 2024 по 2030 гг., Гкал/ч
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029- 2030 г.	
Беловский городской округ	1,27	0,34	0,35	0,22	0,00	-0,04	2,14

Таблица 13.7.2

Система тепло-снабжения	Приросты потребления холодной воды на нужды ГВС (сред-ненедельной) при подключении потребителей, м ³ /ч						Приросты потребления холодной воды на нуж-ды ГВС за период с 2024 по 2030 гг., м ³ /ч
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029-2030 г.	
Беловский городской округ	21,28	5,69	5,79	3,64	0,00	-0,59	35,82

Таблица 13.7.3

Система тепло-снабжения	Приросты потребления холодной воды на нужды ГВС (сред-ненедельной) при подключении потребителей, м ³ /год						Приросты потребления холодной воды на нуж-ды ГВС за период с 2024 по 2030 гг., м ³ /год
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029-2030 г.	
Беловский городской округ	186 432	49 856	50 688	31 919	0	-5 149	313 745

Раздел 14.

Индикаторы развития систем теплоснабжения Беловского городского округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения Беловского городского округа во всех таблицах за 2020-2022 гг. представлены фактическими данными, за 2023-2030 гг. рассчитаны прогнозируемые значения.

Информация по количеству прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлена в Таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./год											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Беловская ГРЭС	3	0	18	28	11	11	10	10	9	9	8	
2	Котельная №1	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	1	
3	Котельная №2	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.
4	Котельная №3	0	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТБК» в 2024 г.
5	Котельная №5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
6	Котельная №6	0	0	0	4	1	1	1	1	1	1	1	
7	Котельная школы №7	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
8	Котельная №8	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	
9	Котельная №10	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
10	Котельная №11	0	1	3	5	1	1	1	1	1	1	1	
11	Котельная школы №21	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
12	Котельная 33 квартала	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
13	Котельная микрорайона «Ивушка»	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
14	Котельная пос. Финский	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
15	Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./год											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Котельная пос. «8 Марта»	0	0	5	8	1	1	1	1	1	1	1	
17	Котельная микрорайона «Сосновый»	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
18	Котельная 30-го квартала	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
19	Котельная 34-го квартала	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
20	ПСХ-2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
21	Котельная ООО «ТБК»	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
Итого		3	11	28	52	22	21	20	19	18	17	16	

Информация по количеству прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлена в Таблице 14.2.1.

Таблица 14.1.2

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./год											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Беловская ГРЭС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Котельная №1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
3	Котельная №2	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.
4	Котельная №3	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	–	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТБК» в 2024 г.
5	Котельная №5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Котельная №6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
7	Котельная школы №7	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
8	Котельная №8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./год											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Котельная №10	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
10	Котельная №11	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
11	Котельная школы №21	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
12	Котельная 33 квартала	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
13	Котельная микрорайона «Ивушка»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Котельная пос. Финский	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
15	Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
16	Котельная пос. «8 Марта»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Котельная микрорайона «Сосновый»	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
18	Котельная 30-го квартала	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
19	Котельная 34-го квартала	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
20	ПСХ-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Котельная ООО «ТВК»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Итого	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловых электрических станций, представлен в Таблице 14.1.3.

Таблица 14.1.3

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловых электрических станций, кг у.т./Гкал										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Беловская ГРЭС	184,94	184,80	185,50	183,20	183,00	182,97	182,88	182,88	182,88	182,89	182,89

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой от котельных, представлен в Таблице 14.1.4

Таблица 14.1.4

Номер зоны дей- ствия источ- ника тепло- вой энергии	Наименование системы теп- лоснабжения	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловых элек- трических станций, кг у.т./Гкал											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечания
2	Котельная №1	165,53	178,41	178,41	178,54	178,54	178,54	178,54	178,54	178,54	178,54	178,54	
3	Котельная №2	198,31	280,46	280,46	278,92	–	–	–	–	–	–	–	Переключение нагрузок на элек- троотопление в 2024 г.
4	Котельная №3	268,59	281,63	281,63	281,66	–	–	–	–	–	–	–	Переключение нагрузок на Котель- ную ООО «ТБК» в 2024 г.
5	Котельная №5	178,44	280,27	280,27	280,54	280,54	280,54	280,54	280,54	280,54	280,54	280,54	
6	Котельная №6	281,2	185,88	185,88	186,04	186,04	186,04	186,04	186,04	186,04	186,04	186,04	
7	Котельная школы №7	281,86	225,44	225,44	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение нагрузок на элек- троотопление в ОЗП 2022-2023
8	Котельная №8	280,2	177,96	177,96	177,84	177,84	177,84	177,84	177,84	177,84	177,84	177,84	
9	Котельная №10	185,94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
10	Котельная №11	178,41	184,49	184,49	184,52	184,52	184,52	184,52	184,52	184,52	184,52	184,52	
11	Котельная школы №21	184,45	284,82	284,82	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение нагрузок на элек- троотопление в ОЗП 2022-2023
12	Котельная 33 квартала	178,44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
13	Котельная микрорайона «Ивушка»	275,81	198,28	198,28	198,83	198,83	198,83	198,83	198,83	198,83	198,83	198,83	
14	Котельная пос. Финский	184,01	275,77	275,77	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12	276,12	

Номер зоны дей- ствия источ- ника тепло- вой энергии	Наименование системы теп- лоснабжения	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловых элек- трических станций, кг у.т./Гкал											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечания
15	Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	225,36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
16	Котельная пос. «8 Марта»	284,8	165,77	163,80	165,92	165,92	165,92	165,92	165,92	165,92	165,92	165,92	
17	Котельная микрорайона «Сос- новый»	176,88	184,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
18	Котельная 30-го квартала	187,1	161,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
19	Котельная 34-го квартала	196,86	153,83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
20	ПСХ-2	204,63	186,05	186,05	192,03	192,03	192,03	192,03	192,03	192,03	192,03	192,03	
21	Котельная ООО «ТБК»	163,99	164,44	164,44	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети представлено в Таблице 14.1.5.

Таблица 14.1.5

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Беловская ГРЭС	3,21	2,11	1,16	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	
2	Котельная №1	4,68	10,61	6,65	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	
3	Котельная №2	11,35	19,41	40,92	34,41	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.
4	Котельная №3	11,49	26,82	33,38	22,33	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТБК» в 2024 г.
5	Котельная №5	2,69	6,29	9,60	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	
6	Котельная №6	9,54	6,71	9,78	6,19	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	
7	Котельная школы №7	12,10	53,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
8	Котельная №8	1,20	2,56	3,91	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	
9	Котельная №10	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
10	Котельная №11	4,40	6,26	8,94	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	
11	Котельная школы №21	10,34	27,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
12	Котельная 33 квартала	3,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
13	Котельная микрорайона «Ивушка»	4,09	7,34	6,76	4,03	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	
14	Котельная пос. Финский	2,14	2,23	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	
15	Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	8,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
16	Котельная пос. «8 Марта»	9,51	2,58	8,35	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	
17	Котельная микрорайона «Сосновый»	3,72	3,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
18	Котельная 30-го квартала	3,68	3,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
19	Котельная 34-го квартала	1,85	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20	ПСХ-2	2,85	2,85	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	
21	Котельная ООО «ТВК»	2,19	1,92	1,56	1,59	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	
	Итого	3,28	2,60	1,96	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в Таблице 14.1.6.

Таблица 14.1.6

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м ³ /м ²											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Беловская ГРЭС	6,52	8,94	8,74	8,77	8,79	8,78	8,78	8,79	8,79	8,78	8,78	
2	Котельная №1	7,54	6,50	6,76	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	
3	Котельная №2	2,08	2,28	4,33	6,24	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.
4	Котельная №3	4,70	6,43	6,50	4,78	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТВК» в 2024 г.
5	Котельная №5	4,02	5,04	5,86	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	4,49	3,92	
6	Котельная №6	4,87	4,70	5,33	5,24	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,23	
7	Котельная школы №7	9,38	9,38	8,96	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
8	Котельная №8	3,26	2,83	3,41	3,19	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,10	3,10	
9	Котельная №10	8,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
10	Котельная №11	5,99	5,90	6,28	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	
11	Котельная школы №21	6,02	6,02	5,85	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м²											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Котельная 33 квартала	5,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
13	Котельная микрорайона «Ивушка»	4,24	4,26	4,62	4,98	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	
14	Котельная пос. Финский	4,98	4,65	4,65	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	
15	Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	5,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
16	Котельная пос. «8 Марта»	3,59	3,45	3,45	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	
17	Котельная микрорайона «Сосновый»	5,98	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
18	Котельная 30-го квартала	6,57	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
19	Котельная 34-го квартала	8,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
20	ПСХ-2	6,61	6,15	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	
21	Котельная ООО «ТБК»	11,17	9,74	9,69	9,70	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	
	Итого	7,36	7,53	8,30	8,39	8,38	8,37	8,38	8,38	8,38	8,38	8,37	

Величина коэффициента использования установленной тепловой мощности (КИУМ) на источниках систем теплоснабжения представлена в Таблице 14.1.7.

Таблица 14.1.7

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ), %											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Беловская ГРЭС	15,69	19,63	17,64	19,11	19,41	19,54	19,87	19,87	19,87	19,85	19,85	
2	Котельная №1	17,76	21,72	18,80	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	
3	Котельная №2	9,83	9,38	10,06	8,47	—	—	—	—	—	—	—	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ), %											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Котельная №3	9,15	10,69	10,93	8,43	–	–	–	–	–	–	–	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТВК» в 2024 г.
5	Котельная №5	14,20	17,13	18,24	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	9,92	8,15	
6	Котельная №6	31,91	35,50	34,43	29,38	29,38	29,38	29,38	29,38	29,38	29,38	28,79	
7	Котельная школы №7	10,84	11,62	11,34	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
8	Котельная №8	13,64	16,25	16,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,53	13,53	
9	Котельная №10	11,91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
10	Котельная №11	20,38	23,45	25,30	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	
11	Котельная школы №21	15,44	15,35	14,22	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
12	Котельная 33 квартала	18,54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
13	Котельная микрорайона «Ивушка»	10,90	14,04	12,58	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	
14	Котельная пос. Финский	24,50	30,54	27,28	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	
15	Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	30,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
16	Котельная пос. «8 Марта»	30,39	24,99	26,94	25,32	25,32	25,32	25,32	25,32	25,32	25,32	25,32	
17	Котельная микрорайона «Сосновый»	16,09	21,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
18	Котельная 30-го квартала	22,27	10,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
19	Котельная 34-го квартала	24,68	5,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ), %											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20	ПСХ-2	18,13	18,32	18,85	19,66	19,66	19,66	19,66	19,66	19,66	19,66	19,66	
21	Котельная ООО «ТВК»	20,09	21,51	21,51	20,86	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	
	Итого	18,42	18,85	22,39	19,31	19,41	19,50	19,70	19,70	19,70	19,68	19,67	

Расчетная тепловая нагрузка потребителей на источниках систем теплоснабжения, представлена в Таблице 14.1.8.

Таблица 14.1.8

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Беловская ГРЭС	55,85	118,72	182,94	184,54	190,34	191,52	192,34	192,83	192,83	192,53	192,53	
2	Котельная №1	10,05	10,04	10,05	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	
3	Котельная №2	0,10	0,10	0,10	0,16	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.
4	Котельная №3	0,26	0,26	0,26	0,18	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТВК» в 2024 г.
5	Котельная №5	1,16	1,16	1,16	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,77	0,62	
6	Котельная №6	6,25	6,30	6,25	6,07	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,25	
7	Котельная школы №7	0,26	0,26	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
8	Котельная №8	3,18	2,54	3,18	2,73	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,55	2,55	
9	Котельная №10	53,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
10	Котельная №11	25,08	25,16	25,08	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39	
11	Котельная школы №21	0,15	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023

Номер зоны дей- ствия ис- точника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Котельная 33 квартала	7,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
13	Котельная микрорайона «Ивушка»	2,09	2,09	2,09	2,50	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	
14	Котельная пос. Финский	2,85	2,85	2,85	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	
15	Котельная МКУ «Сибирь- 12,9»	14,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
16	Котельная пос. «8 Марта»	0,64	0,64	0,64	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
17	Котельная микрорайона «Сосновый»	7,43	5,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
18	Котельная 30-го квартала	25,93	25,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
19	Котельная 34-го квартала	23,38	31,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
20	ПСХ-2	46,50	38,03	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	
21	Котельная ООО «ТБК»	77,56	77,56	77,56	77,60	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	
	Итого	364,2	348,5	350,4	362,1	368,9	370,1	370,9	371,4	371,4	370,9	370,6	

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, представлена в Таблице 14.1.9.

Таблица 14.1.9

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы тепло- снабжения	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/(Гкал/ч)											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание
1	Беловская ГРЭС	209,5	428,2	323,2	321,0	312,6	311,8	310,5	309,7	309,7	310,2	310,2	
2	Котельная №1	86,8	104,2	100,0	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	
3	Котельная №2	438,4	315,9	136,4	84,6	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.
4	Котельная №3	129,4	84,9	83,6	126,1	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТБК» в 2024 г.
5	Котельная №5	181,7	126,4	103,3	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	154,4	194,0	
6	Котельная №6	170,2	161,7	136,0	140,0	136,5	136,5	136,5	136,5	136,5	136,5	140,0	
7	Котельная школы №7	55,6	55,6	58,1	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
8	Котельная №8	303,7	382,3	272,4	317,2	333,9	333,9	333,9	333,9	333,9	339,9	339,9	
9	Котельная №10	374,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
10	Котельная №11	164,0	169,4	154,4	123,3	123,3	123,3	123,3	123,3	123,3	123,3	123,3	
11	Котельная школы №21	98,6	98,6	100,7	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
12	Котельная 33 квартала	143,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
13	Котельная микрорайона «Ивушка»	270,7	269,7	228,3	191,4	271,5	271,5	271,5	271,5	271,5	271,5	271,5	
14	Котельная пос. Финский	143,1	152,4	152,2	118,7	118,7	118,7	118,7	118,7	118,7	118,7	118,7	
15	Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	131,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
16	Котельная пос. «8 Марта»	217,1	209,1	209,1	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы тепло- снабжения	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м ² /(Гкал/ч)											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание
17	Котельная микрорайона «Сосновый»	205,6	318,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
18	Котельная 30-го квартала	113,5	118,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
19	Котельная 34-го квартала	113,1	122,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
20	ПСХ-2	166,7	203,9	217,8	217,8	217,8	217,8	217,8	217,8	217,8	217,8	217,8	
21	Котельная ООО «ТБК»	86,9	139,3	137,9	137,8	137,8	137,8	137,8	137,8	137,8	137,8	137,8	
	Итого	177,9	248,8	245,1	237,1	234,7	234,6	234,1	233,8	233,8	234,1	234,3	

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии, представлена в Таблице 14.1.10.

Таблица 14.1.10

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии, %											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание
1	Беловская ГРЭС	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, представлен в Таблице 14.1.11.

Таблица 14.1.11

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г ут/кВт ч											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание
1	Беловская ГРЭС	365,60	369,14	371,41	367,69	367,22	367,15	366,95	366,95	366,95	366,96	366,96	

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), представлен в Таблице 14.1.12.

Таблица 14.1.12

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание
1	Беловская ГРЭС	0,345	0,345	0,382	0,357	0,358	0,358	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, представлена в Таблице 14.1.13.

Таблица 14.1.13

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание
1	Беловская ГРЭС	48,1	58,6	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	
2	Котельная №1	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	
3	Котельная №2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.
4	Котельная №3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТВК» в 2024 г.
5	Котельная №5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
6	Котельная №6	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	
7	Котельная школы №7	98,8	98,8	98,8	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
8	Котельная №8	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	
9	Котельная №10	62,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
10	Котельная №11	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	
11	Котельная школы №21	98,6	98,6	98,6	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
12	Котельная 33 квартала	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
13	Котельная микрорайона «Ивушка»	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	
14	Котельная пос. Финский	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
15	Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	80,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
16	Котельная пос. «8 Марта»	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание
17	Котельная микрорайона «Сосновый»	68,3	68,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
18	Котельная 30-го квартала	46,4	46,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
19	Котельная 34-го квартала	54,6	54,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
20	ПСХ-2	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	
21	Котельная ООО «ТБК»	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	
	Итого	49,2	49,9	49,9	50,0	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,8	50,8	

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), представлен в Таблице 14.1.14.

Таблица 14.1.14

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание
1	Беловская ГРЭС	27	26	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
2	Котельная №1	20	23	36	35	36	37	38	39	40	41	42	
3	Котельная №2	22	23	23	24	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.
4	Котельная №3	24	25	62	63	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТБК» в 2024 г.
5	Котельная №5	23	24	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
6	Котельная №6	16	18	22	23	23	24	25	26	27	28	29	

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснаб- жения	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Котельная школы №7	21	25	19	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
8	Котельная №8	24	17	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
9	Котельная №10	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
10	Котельная №11	21	50	28	28	29	30	31	32	33	34	35	
11	Котельная школы №21	24	25	54	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
12	Котельная 33 квартала	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
13	Котельная микрорайона «Ивушка»	14	23	22	23	13	14	15	16	17	18	19	
14	Котельная пос. Финский	18	21	24	23	24	25	26	27	28	29	30	
15	Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
16	Котельная пос. «8 Марта»	24	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
17	Котельная микрорайона «Сосновый»	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
18	Котельная 30-го квартала	32	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
19	Котельная 34-го квартала	45	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
20	ПСХ-2	29	30	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
21	Котельная ООО «ТБК	24	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	Итого	25	26	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), представлено в Таблице 14.1.15.

Таблица 14.1.15

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), %											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Беловская ГРЭС	43,7	31,6	0,2	0,1	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	
2	Котельная №1	0,0	0,0	0,3	0,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Котельная №2	0,0	0,0	24,4	40,4	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.
4	Котельная №3	0,0	0,0	14,9	24,8	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТВК» в 2024 г.
5	Котельная №5	0,0	0,0	2,8	4,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Котельная №6	0,0	0,0	0,4	0,6	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Котельная школы №7	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
8	Котельная №8	0,3	0,0	0,4	0,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Котельная №10	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
10	Котельная №11	0,4	0,0	0,1	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Котельная школы №21	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
12	Котельная 33 квартала	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
13	Котельная микрорайона «Ивушка»	0,0	0,0	0,7	1,1	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	Котельная пос. Финский	0,0	0,0	0,8	1,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
16	Котельная пос. «8 Марта»	0,0	0,0	2,4	3,9	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	Котельная микрорайона «Сосновый»	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
18	Котельная 30-го квартала	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), %											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
19	Котельная 34-го квартала	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
20	ПСХ-2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	Котельная ООО «ТБК»	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого	8,0	18,7	0,1	0,1	1,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	

Установленная тепловая мощность оборудования источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) представлена в Таблице 14.1.16.

Таблица 14.1.16

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Установленная тепловая мощность оборудования источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), Гкал/ч											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Беловская ГРЭС	229	229	458,4	458,4	458,4	458,4	458,4	458,4	458,4	458,4	458,4	
2	Котельная №1	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	
3	Котельная №2	1,2	1,2	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.
4	Котельная №3	1,2	1,2	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТБК» в 2024 г.
5	Котельная №5	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	
6	Котельная №6	8,09	8,09	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	
7	Котельная школы №7	0,81	0,81	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
8	Котельная №8	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	
9	Котельная №10	189,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
10	Котельная №11	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Установленная тепловая мощность оборудования источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), Гкал/ч											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание
11	Котельная школы №21	0,32	0,32	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
12	Котельная 33 квартала	10,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
13	Котельная микро-района «Ивушка»	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
14	Котельная пос. Финский	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	
15	Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	12,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
16	Котельная пос. «8 Марта»	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	
17	Котельная микро-района «Сосновый»	12,90	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
18	Котельная 30-го квартала	35,75	35,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
19	Котельная 34-го квартала	33,60	33,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
20	ПСХ-2	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
21	Котельная ООО «ТБК»	90	90	90	90	90	90	90	95	95	95	95	
Итого		792	579	726	725	723	723	723	728	728	728	728	

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), представлено в Таблице 14.1.17.

Таблица 14.1.17

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), %											Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Беловская ГРЭС	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Котельная №1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Котельная №2	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в 2024 г.
4	Котельная №3	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на Котельную ООО «ТВК» в 2024 г.
5	Котельная №5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Котельная №6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Котельная школы №7	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
8	Котельная №8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Котельная №10	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
10	Котельная №11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Котельная школы №21	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023
12	Котельная 33 квартала	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
13	Котельная микрорайона «Ивушка»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Котельная пос. Финский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование системы теплоснабжения	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), %											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Примечание
16	Котельная пос. «8 Марта»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Котельная микрорайона «Сосновый»	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
18	Котельная 30-го квартала	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
19	Котельная 34-го квартала	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
20	ПСХ-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Котельная ООО «ТВК»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	
Итого		0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии представлены в Таблице 14.1.18.

Таблица 14.1.18

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения	ед./год	31	34	38	36	34	33	31	29	28	27	25

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения	дней	14	13	13	12	11	11	10	9	8	8	7
4	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения	доли единицы	0,169	0,170	0,170	0,134	0,135	0,136	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
5	Доля бесхозных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения	%	60	62	64	66	68	70	70	70	70	70	70
7	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях		отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
8	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения (отношение суммарного фактического объема потерь тепловой энергии в тепловых сетях к суммарному фактическому объему отпуска тепловой энергии из тепловых сетей в ценовой)	%	26,4	28,1	24,2	24,2	24,3	24,0	23,1	22,9	22,8	22,7	22,6

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения города, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией представлены в Таблице 14.1.19.

Таблица 14.1.19

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубно́м исчислении сверх предела разрешенных отклонений	ед./км (в однострубно́м исчислении)	0,00	0,00	0,00	0,05	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	ед/Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Раздел 15.

Ценовые (тарифные) последствия

Муниципальное образование Беловский городской округ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. В соответствии с п. 82 Требований к схемам теплоснабжения данный раздел в рамках схемы теплоснабжения не разрабатывается.

Прогнозные значения цен на тепловую энергию должны быть основаны на:

- утвержденном для каждой ЕТО графике поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 (утвержден Постановлением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса №110-пг от 20.12.2021);
- утверждённых значениях индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ;
- утверждённых значениях предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ;
- принятых каждой ЕТО обязательств (в части формирования прогнозных цен на тепловую энергию) в заключенных соглашениях об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования Беловский городской округ.